

Riktlinjer för tillfällig övernattning i skollokaler och liknande i Tyresö kommuns verksamheter

2013



tyresö kommun



1 Riktlinjer vid tillfällig övernattning

1.1 Sammanfattning

I samband med exempelvis större idrottsevenemang uppstår ibland behovet att låta ett stort antal personer övernatta i skolsalar eller liknande. Då är det viktigt att komma ihåg att en sådan byggnad egentligen inte är utformad för att sova i, och därför kan vissa nödvändiga skydd saknas.

Ibland vill även verksamheten själv ha tillfällig övernattning.

Den som ska arrangera en sådan övernattning måste få veta att det ställs vissa krav och Södertörns brandförsvärsförbund vill ha nödvändig information inskickat i god tid från arrangören.

Även kommunens anlitade väktarbolag kan ha behov av informationen.

Tyresö Kommun har brandskyddsregler som ska delges arrangör av tillfällig övernattning.

Dessa regler tillsammans med bilagor ska delges verksamhetsansvariga och arrangörer/hyresgäster som ska använda lokaler för detta ändamål

1.2 Brandskyddsregler

Med övernattning avses här tillfälligt ändrad användning av lokaler som kräver särskilt tillfälliga säkerhetsarrangemang.

1. Lokal ska vara godkänd från brandskyddssynpunkt. Vilka byggnader som är godkända framgår av särskild lista som finns tillgänglig på intranätet, Tyresö Kommuns hemsida samt hos säkerhetschefen.
2. För förläggningen ska utses en eller flera brandskyddsansvariga
3. Under övernattning ska minst en ansvarig ledare finnas tillgänglig per korridor eller grupp av salar.
4. Samtliga ledare och övernattande ska informeras om gällande brandskyddsregler.
5. Vid utrymning ansvarar ledare för att samtliga utrymmer. Rapport om eventuella saknade elever ska ges omgående till insatschef hos brandförsvaret.
6. Brandskyddsansvarig ska innan övernattning göra kontroll enligt bilaga B.
7. I korridorer och övernattningsrum ska brandvarnare sättas upp, såvida inte fast installerat utrymningslarm finns i lokalerna.

8. Från alla lokaler ska det finnas tillgång till två av varandra oberoende utrymningsvägar. Den ena utrymningsvägen kan vara ett fönster om fönsteröppning är belägen högst 2 meter över markplanet och bröstningshöjden i lokalen är högst ca 1 meter. Fönster som används som utrymningsväg ska vara lätt öppningsbara utan hjälp av nyckel eller annat redskap.
9. Lokaler i markplanet bör eftersträvas.
10. Antalet personer i en lokal får inte överstiga det normala maximala antalet personer i lokalen. Antalet sovande personer får heller inte medföra att placering av liggunderlag som inte kan utföras enligt bilaga C .
11. Då övernattningen berör fler än 100 personer ska ronderande och vakande brandvakter finnas under tiden då personer sover. Brandvakterna ska ha tillgång till telefon samt vara väl införstådda i brandskyddsregler och var släckutrustning finns.
12. I korridorer får kläder och annat brännbart material inte förvaras.
13. Uppställning av stolar och bord eller annat som hindrar framkomligheten får inte finnas i korridorer eller trapphus.
14. Telefon för larmning ska finnas lätt tillgänglig.
15. Brandredskap ska finnas lätt tillgängligt.
16. Rökning eller öppen eld tillåts inte i någon av lokalerna.
17. Matlagning godtas endast på fast installerad spis
18. Placering i sovsalar enligt bilaga C
19. Anmälan till räddningstjänsten görs via hemsidan -www.rcsl.se.
20. Kopia av anmälan ska skickas till säkerhetsenheten som delger väktarbolag.

Bilaga B

Bilaga C

Fastställd 2012-12-18



Bo Renman

Kommundirektör

Bilaga B, PM Tillfällig förläggning, kontroll

Denna bilaga fylls i av den/de person/er som är utsedda brandvakter/brandskyddsansvariga.

Brandvakter ska ha kännedom om brandtekniska installationer samt kunna hantera ett brandredskap. Ansvaret för arrangemanget åvilar arrangören. Arrangören utser lämpliga brandvakter/brandskyddsansvariga. Arrangören ska ansvara för att brandvakterna/brandskyddsansvariga utför kontroll av nedanstående punkter dagligen innan övernattning sker. Brandvakterna/brandskyddsansvariga ska efter utförd kontroll återrapporera till ansvarig arrangör. Upptäcks brister på någon nedanstående punkter ska bristen/bristerna åtgärdas innan dess att övernattning får ske. Bristerna ska redovisas separat under listan brister där ska det i klartext skrivas vad som är fel.

Kontrollistan ska efter kontroll finnas ifyllt och tillgänglig hos ansvarig arrangör. På begäran av Södertörns brandförsvarsförbund ska kontrollistan uppvisas. Brister i kontrollen kan innebära att brandförsvaret förbjuder arrangören att använda lokalerna till övernattning.

Brandvakt/brandskyddsansvarig ska innan dess att övernattning sker kontrollera att:


	OK	Brist
1. sovsalen är utformad enligt Bilaga C, alternativt Bilaga D eller en kombination av de båda	☐	☐
2. funktionsdugliga brandredskap finns på avsedda platser	☐	☐
3. brandavskiljande dörrar fungerar	☐	☐
4. utrymningsvägarna är lätt öppningsbara utan nyckel eller annat redskap	☐	☐
5. utrymningsvägarna ej är blockerade	☐	☐
6. utrymningsvägarna är markerade med fungerande belysta eller genomlysta utgångsskyltar	☐	☐
7. huvudbelysningen fungerar samt att nödbelysningen i utgångsskyltarna fungerar	☐	☐
8. Om lokalerna är försedda med utrymningslarm eller automatisk brandlarmsanläggning att denna är påslagen och fungerar. Funktionstest ska göras.	☐	☐
9. brandvarnare finns monterade funktionstest ska göras	☐	☐
10. ordningsregler finns upprättade och efterlevs	☐	☐
11. information till de övernattande har skett. Information ska därefter fortlöpande ske till eventuellt nytillkomna gäster	☐	☐
12. larmmöjligheter till räddningstjänsten finns	☐	☐

Brandvakterna/brandskyddsansvariga ska också känna till hur brandlarmet aktiveras.

Kontroll utförd den (datum)

av (namn på brandvakt/brandskyddsansvarig)

Bilaga C, Placering av liggunderlag eller liknande i sovsal

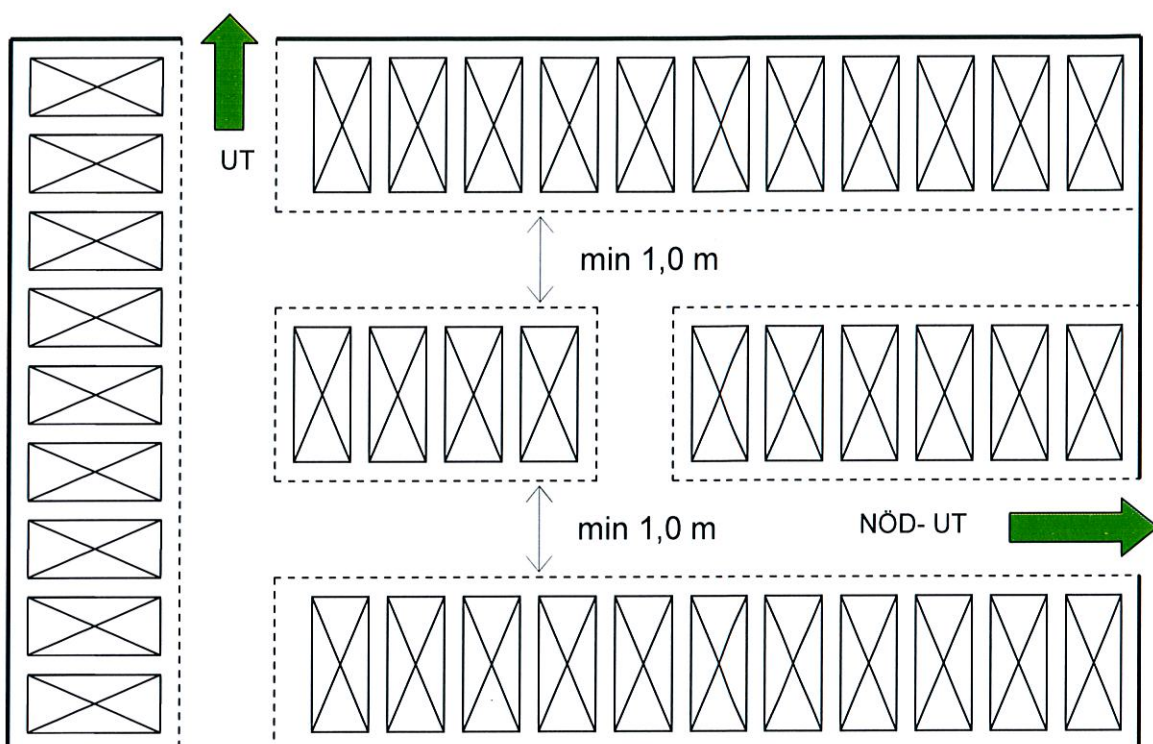

Exempel på placering av liggunderlag i en sovsal. Liggunderlagen ska alltid placeras så att fria gångar Uppstår mellan grupper av liggunderlag.

Liggunderlag i sovsal ska placeras på ett sådant sätt att det finns fria gångar mellan varje grupp av liggplatser. Grupperna ska placeras på ett sådant sätt att gångarna ansluter till utgångarna i lokalen. Varje grupp av liggplatser ska ha ett minsta avstånd av 1.0 m. Avståndet mellan två liggunderlag inom en grupp kan uppgå till ett sådant avstånd att det är bekvämt för de sovande. Grupper i mittgång får maximeras till sex stycken liggunderlag, därefter ska en gång avskilja nästa grupp. Antalet liggunderlag som befinner sig mot en vägg med huvudändan kan maximeras i väggens längd, observera dock att gångar ska finnas där nästa vägg börjar (kortsidan i exemplet).

Gångarna mellan grupperna samt utgångarna ska hållas fria från material. Tillhörigheter ska hänvisas till en särskilt plats i lokalen, alternativt till särskilt rum.