


---

# Nyckeltal 2002-2011

---

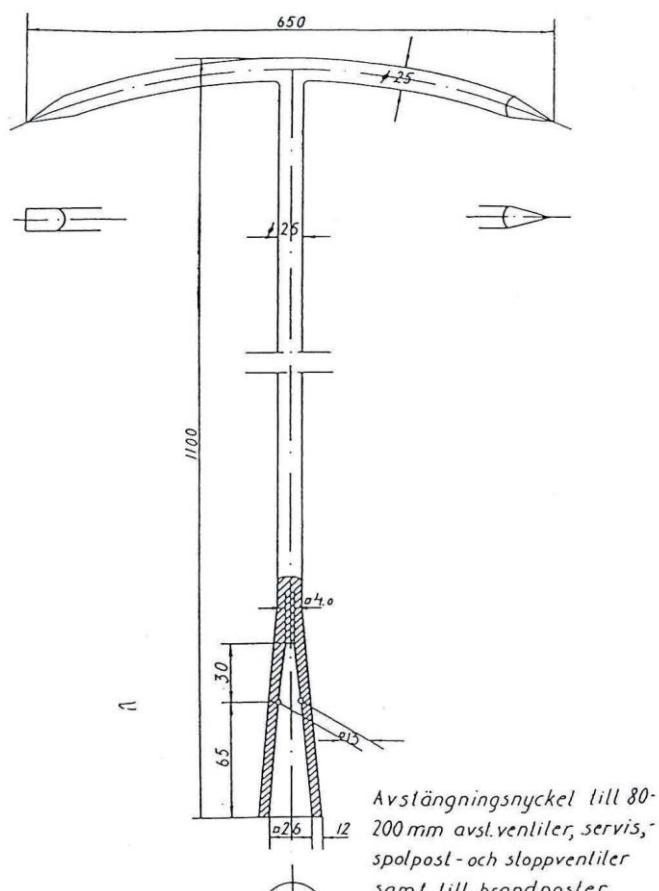

Nyckel nr. II  
Tolk mörkl N nr. II

STOCKHOLMS GAS- OCH VATTENVERK VATTENVERKET		
Konslr. Ahlberg	Lever. 4/11.92/61.66 n.	Material
Ortsk. Dörrn.	Dörrn.	Förn.   Klöding-nr.

BASFAKTA VA-VERKSAMHETEN	Enhet	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>DRICKSVATTEN</b>							
Dricksvattennäts totala längd	km	2 182	2 200	2248	2271	2 230	2241
Antal vattenabonnemang	st	63 411	64 219	64165	64237	64 611	64942
Antal vattenläckor	st	288	322	302	315	478	359
Vattenläckor - huvudvattenledningar	st	17	17	13	24	26	29
Vattenläckor - lokala ledningar	st	238	242	236	237	384	267
Vattenläckor serviser	st	33	63	53	54	68	63
Antal anslutna personer	miljon	1,18	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Dricksvattenproduktion	milj. m <sup>3</sup>	133	133	135	140	146	143
Vattenförsäljning per år exkl. grannkommuner	milj. m <sup>3</sup>	81	81	81	80	80	80,5
Vattenförsäljning per år - grannkommuner	milj. m <sup>3</sup>	28,1	27	28	32	34	35
Egen förbrukning av vatten	milj. m <sup>3</sup>	4,9	5	5	6,5	5	4,7
Antal vattenverk	st	2	2	2	2	2	2
Antal vattenreservoarer	st	12	11	11	11	11	11
Antal vattenpumpstationer	st	65	65	69	69	70	70
<b>AVLOPP</b>							
Avloppsvattennäts totala längd	km	3 080	3 150	2960	3107	3008	3027
Avloppsnät i bergtunnel	km	182	182	182	182	173	173
Antal avloppsstopp (exkl serviser)	st	74	110	89	84	135	153
Antal avloppsabonnemang	st	61 507	62 196	64165	64180	64621	64917
Avloppsabonnemang till grannkommuner	st	6	6	6	6	6	6
Antal anslutna personer, exkl SYVAB	st	989 800	1005700	1023900	1040043	1064600	1080569
Behandlad mängd avloppsvatten	milj. m <sup>3</sup>	134,2	129,5	141,7	132,5	137,6	135,5
Behandlad mängd avloppsvatten, SYVAB	milj. m <sup>3</sup>	13,5	12,7	15,7	15,2	15,3	14,7
Mängd avvattnat rötslam	ton	75959	73700	70000	69200	72200	73000
Antal avloppspumpstationer inkl. dagvatten	st	204	210	221	225	226	231
Antal pumpstationer för dagvatten	st	20	20	22	22	22	23
Antal reningsverk	st	2	2	2	2	2	2
Antal våtmarker	st	2	5	5	5	5	5
Bräddad volym avloppsvatten	m <sup>3</sup>	527100	220000	286000	288000	519000	344000
Nederbörd	mm/år	551	500	634	530	545	490
<b>ÖVRIG BASFAKTA</b>							
Medelantal anställda (årsarbeten)	st	568	383	317	320	307	312
Tillsvidareanställda	st	525	407	304	306	307	294
Villa							
Grundavgift per abonnemang/Nyttoavgift	kr/år	612	612	612	612	612	612
Avgift per bostadsenhet	kr/år	428	428	676	676	676	676
Avgift för dagvatten från fastighet	kr/år	254	254	254	254	254	254
Rörlig avgift för vatten och avlopp	kr/m <sup>3</sup>	5,8	5,8	4,2	4,2	4,2	4,2
Flerbostadshus							
Grundavgift per abonnemang/Nyttoavgift	kr/år	2149	2149	2152	2152	2152	2152
Avgift per bruttoarea	kr/år	3960	3960	4824	4824	4824	4824
Avgift för dagvatten från fastighet	kr/år	1363	1363	1056	1056	1056	1056
Rörlig avgift för vatten och avlopp	kr/m <sup>3</sup>	5,8	5,8	4,2	4,2	4,2	4,2

## INLEDNING

Årets rapport, år 2011 redovisar nyckeltal från Bolagets VA-verksamhet som är samlad i Stockholm Vatten VA AB.

Data hämtas numer uteslutande från datalager som är kopplade till respektive verksamhets drift- och underhållssystem, GIS-system samt vårt affärssystem. Flertalet nyckeltal har mycket långa tidsserier från 1991 eller tidigare.

Sedan 2007 redovisas, förutom några personalnyckeltal, enbart nyckeltal från Stockholm Vatten VA AB i rapporten

Ändringar i avskrivningstider, finansierings modell, koncernbildningen 2007 samt definitioner av administrativa och indirekta kostnader, gör att det är vanskligt att jämföra finansiella nyckeltal och driftkostnader i ett tidsperspektiv. Det gäller särskilt om man vill jämföra VA-verksamheter på nationell eller internationell nivå.

De viktigaste nyckeltalen är de som direkt berör våra kunder, kostnad, kvalitet och service. Detta belyses särskilt i avsnittet Kundnytta.

## KUNDNYTTA 2011

### OM MODELLEN FÖR KUNDNYTTOINDEX

Kundnyttoindex är ett index sammansatt av tio mått och nyckeltal.

Modellens val av nyckeltal och behandling av data bygger inte på en statistiskt säkerställd grund, utan på empiri. Empirin baserar sig på minst 20 års insamlande av data och nationell och internationell bench-marking. Det finns inte heller någon standard för hur ett index skall beräknas, modellen är till för att följa vår egen utveckling inom prioriterade områden.

Valet av mått och nyckeltal, särskilt i den nya versionen, är dock sådant att ett flertal VA-bolag kan ta fram dom. Årets index är något modifierad där två ingående mått har bytts ut, de nya måtten beskriver dock samma sak men med ett bättre underlag.

Kundnyttoindex har beräknats sedan 1999. För i år (2011) års värden har vi gjort vissa förändringar. ”Kundnyttoindex 2.0”

Måttet brukartimmar utan vatten har ersatts av måtten- andel vattenavstängningar längre än 8/10 timmar (10 gäller jourtid) och andel avloppsarbeten längre än 4/6 timmar.

Anledningen till bytet är att måttet brukartimmar utan vatten dels är svårt att mäta exakt dels kan variera mycket (antal boende, platsens tillgänglighet m.m) oberoende av hur bra insats vi gör. Det nya måttet är mer relevant och dessutom mycket högt prioriterat.

Kundbemötande har ersatts av nöjd kundindex (NKI) vilket är ett vedertaget mått där standardiserad metodik kan användas.

Den historiska kurvan (kundnyttoindex 2.0) skiljer sig något från den tidigare modellens kurva, trenderna är dock de samma.

Vår bedömning är att den nya versionen av kundnyttoindex bygger på ett robustare dataset och kommer att vara stabilare över tiden.


Måtten och Nyckeltalen som ingår i index är inte viktade sinsemellan 7 av de 10 måtten är dock direkt relaterade till våra åtaganden gentemot våra kunder . Vi har i modellen tre ingångar till kundrelaterad information - det vi mäter själva stopp, läckor, källaröversvämningar och åtgärdstid, vad kunderna tycker spontant uttryckt som kundanmälningar(klagomål), och slutligen vad kunderna tycker i våra standardiserade kundenkäter, detta ger en samlad bild.

En viss bearbetning av indata har gjorts för att dämpa de stora årsvariationer för vissa mått samt förstärka utslagen på mått där ett par procents skillnad innebär en stor skillnad.

Nyckeltalen och måtten är sådana att ett högre värde är ”sämre” än ett lågt

Hur beräkningarna gjorts framgår nedan:

## UTFALL KUNDNYTTOINDEX 2.0

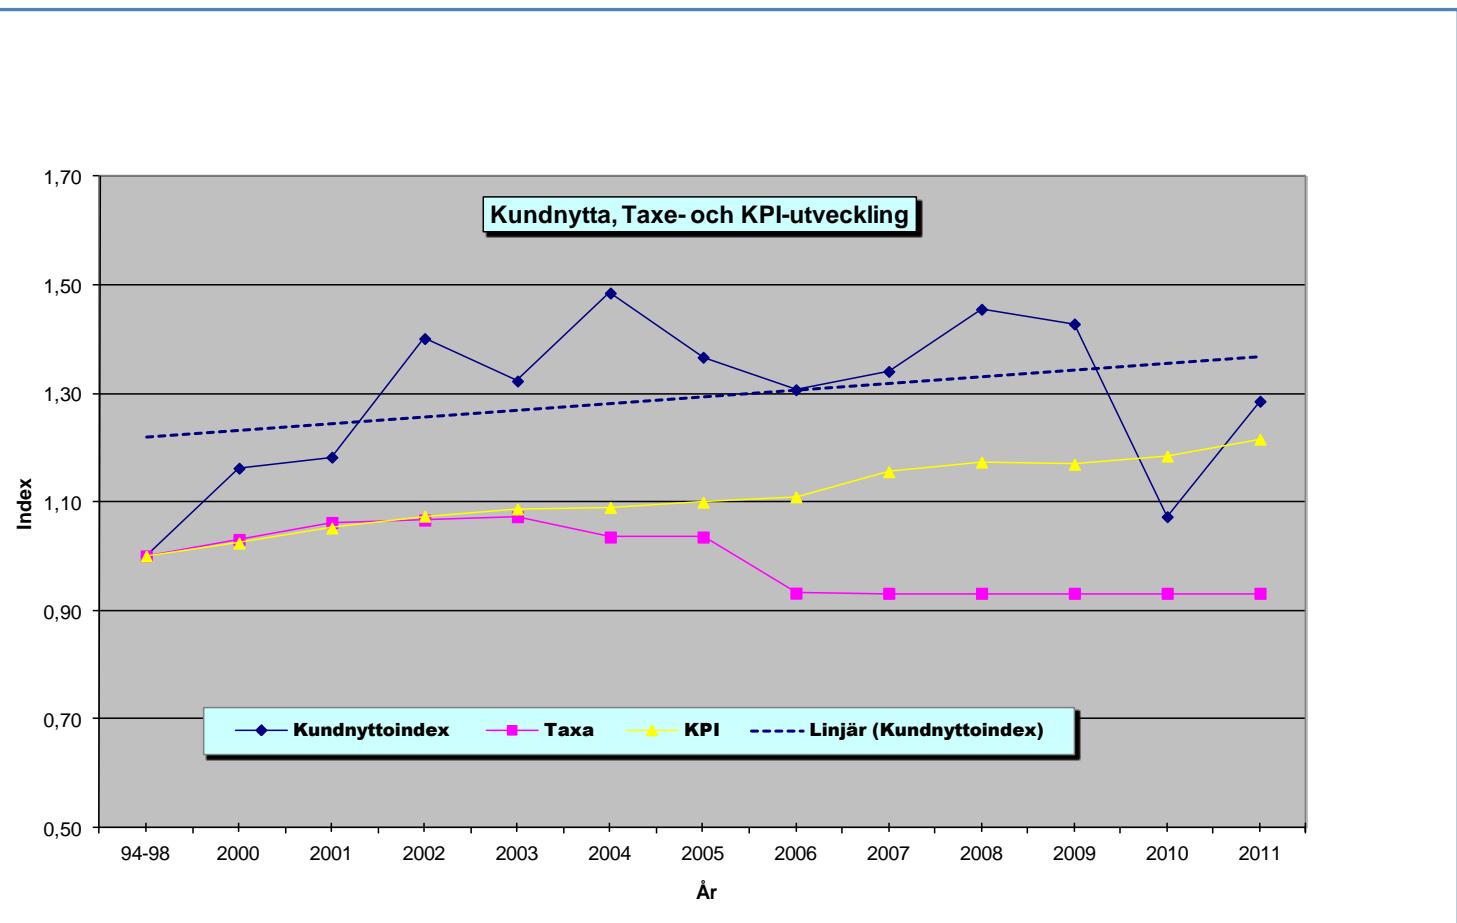

## INDATA

Inmatningstabell													
Indata/år	94-98	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Taxeutveckling	112	115	119	119	120	115,7	115,7	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1
KPI	105	107	110	113	114	114,3	115,3	116,3	121,2	123,1	122,7	124,2	127,5
NKI	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	20,00	15,00	18,00	16,67	19,50
Klagomål avlopp	0,99	0,60	0,55	0,45	0,50	0,40	0,43	0,56	0,62	0,51	0,50	0,59	0,51
Avloppsstopp/10 km	1,49	1,30	1,15	0,91	1,50	0,93	0,78	0,38	0,56	0,45	0,46	0,85	0,58
Källaröversvämningar	0,98	1,13	0,65	0,41	0,48	0,36	0,44	0,86	0,73	0,59	0,39	1,26	0,45
Brädd	0,28	0,23	0,39	0,23	0,23	0,21	0,38	0,36	0,16	0,18	0,19	0,34	0,25
Klagomål dv	0,42	0,29	0,28	0,19	0,22	0,24	0,23	0,36	0,35	0,37	0,39	0,41	0,43
Åtgärstdtid akuta läckor och stopp	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,1	1,2	1,4	1,2
läckor 10 km	1,53	1,42	1,60	1,59	1,43	1,20	1,34	1,15	1,47	1,37	1,39	1,92	1,60
Slamkvalitet	7,88	5,4	5,0	4,6	4,7	4,2	3,8	3,6	3,5	3,6	3,3	3,4	3,4
OCP*	16,51	14,00	12,00	13,00	11,50	11,69	10,94	10,37	12,21	12,87	13,01	14,66	15,82

\*OCP norm = medel 1996- 1998

*Basnyckeltal. OBS ju högre värde desto sämre*

Normaliserad Tabell														
Indata/år	94-98	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	ändr.%
Taxeutveckling	100	103	106	107	107	103	103	93	93	93	93	93	93	0,0
KPI	100	102	105	107	109	109	110	111	116	117	117	118	122	2,6
<b>KUNDNYTTA</b>														
Klagomål dricksvatten	100	69	68	45	51	57	56	85	84	88	93	99	102	3,3
Åtgärstdtid akuta läckor och stopp	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	113	96	-14,8	
Läckor 10 km	100	93	104	104	93	78	87	75	96	90	90	125	105	-16,6
Slamkvalitet	100	69	63	58	60	53	48	46	45	45	42	44	43	-2,6
NKI	100	100	100	100	100	100	100	100	118	88	106	98	115	17,0
Klagomål avlopp	100	60	55	45	50	41	43	56	63	51	50	59	51	-13,2
Avloppsstopp/10 km	100	87	77	61	101	62	53	26	37	30	31	57	39	-32,3
Brädd	100	83	139	80	82	74	134	127	56	65	69	121	87	-27,7
Källaröversvämningar	100	115	66	42	49	37	45	88	74	60	40	129	45	-64,7
OCP (reningsgrad)	100	85	73	79	70	71	66	63	74	78	79	89	96	7,9
<i>Summa</i>	1000	861	846	714	756	673	732	765	746	687	700	933	778	-16,6
	<b>94-98</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
<b>Kundnyttoindex</b>	<b>1,00</b>	<b>1,16</b>	<b>1,18</b>	<b>1,40</b>	<b>1,32</b>	<b>1,48</b>	<b>1,37</b>	<b>1,31</b>	<b>1,34</b>	<b>1,45</b>	<b>1,43</b>	<b>1,07</b>	<b>1,29</b>	<b>-24,9</b>
<b>Taxa</b>	<b>1,00</b>	<b>1,03</b>	<b>1,06</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>	<b>0,93</b>	<b>0,93</b>	<b>0,93</b>	<b>0,93</b>	<b>0,93</b>	<b>0,93</b>	<b>0,0</b>
<b>KPI</b>	<b>1,00</b>	<b>1,02</b>	<b>1,05</b>	<b>1,07</b>	<b>1,09</b>	<b>1,09</b>	<b>1,10</b>	<b>1,11</b>	<b>1,16</b>	<b>1,17</b>	<b>1,18</b>	<b>1,22</b>	<b>1,3</b>	

*Normaliserad Tabell med beräknat Kundnyttoindex*

## Förklaringar

Samtliga värden är normaliserade till 100 generellt har medeltalet 1994-1998 använts som basvärde . Undantag är OCP där är det medel 96- 98. Där längre tidsserier saknats (fr.o.m 1999) har ett uppskattat standardvärde använts, det gäller NKI och Åtgärdstid läckor och stopp.

### (NKI) Nöjd Kundindex

Baseras på årliga standardiserade kundundersökningar. Vi har tre kundsegment, privatpersoner(P), företag(F) och grannkommuner(GK). Vi undersöker inte alla tre varje år det hanteras enligt följande. Har vi undersökt alla **tre** segment blir formeln enligt följande :  $NKI_{tot} = (P + F + GK)/3$  har vi undersökt **två** kundgrupper använder följande formel  $NKI_{tot} = (F + GK)/2$ . Nyckeltalet är 100 – NKI. Har vi genomfört två kundundersökningar t.ex NKI (P) = 84% och NKI (GK) = 78 % blir nyckeltalet 100 – 81 = **19**.

Källa beslutsstödssystemet.

### Taxeutveckling och KPI

Källa KPI, SCB

### Klagomål avlopp

Värdena är tagna ur beslutsstödssystemet och baseras på mängden klagomål på stopp, avloppslukt och källaröversvämnningar. Källa City Works

### Avloppsstopp 10 km

Värdena är tagna ur beslutsstödssystemet och baseras på antalet avloppsstopp per 10 km spillvattenförande ledning. Källa City Works

### Källaröversvämnningar

Värdena är tagna ur beslutsstödssystemet och baseras på totala antalet källaröversvämnningar per 1000 abonnemang. Källa City Works

### Brädd

Värdena är tagna ur beslutsstödssystemet och är kvoten i % mellan de, vid nederbörd, beräknade bräddade volymerna från avloppsledningsnätet och totala volym inkommande avloppsvatten till reningsverken. Bräddvolymen beräknas genom modellberäkningar.

### Klagomål dricksvatten

Värdena är tagna ur beslutsstödssystemet och är sammansatt av antalet klagomål på kvalitet, läckor och tryck. Källa City Works

### Åtgärdstid läckor och stopp

Värdena är tagna ur Driftdatarapporter i beslutsstödssystemet. Beräkningen är gjord enligt följande : andel vattenavstängningar längre än 8/ 10 timmar = x %, andel avloppsarbeten längre än 4/6 timmar = y %. Formel Nyckeltal = 1 + (200- x- y)/ 20. Exempel x = 97 % ; y =

99%. Nyckeltal =  $1 + (200-97-99)/20 = 1,2$ . Detta är ett s.k balanserat nyckeltal beräkningen är gjord så att årsvariationer får ett lagom genomslag.

#### Läckor 10 km

Värdena är tagna ur beslutsstödssystemet och baseras på antalet läckor på dricksvattennätet.  
Källa City Works

#### OCP (Oxygen Consumption Potential = Syreförbrukningspotential)

Värdet är taget ur beslutsstödssystemet och beskriver reningsverkens förmåga(effektivitet) att avskilja direkt/primär syreförbrukande ämnen (BOD) och övergödande ämnen (kväve och fosfor) som ger en indirekt/sekundär syreförbrukning. Här används avskiljningsprocenten av OCP i reningsverken, det sammanvägda resultatet. Nyckeltalet beräknas enligt följande.  
Nyckeltal =  $100 - \text{OCP}$ . T.ex med en avskiljningsgrad av OCP på 88 % blir nyckeltalet **12**.  
Källa beslutsstödssystemet.


#### Slamkvalitet

Värdena är tagna ur beslutsstödssystemet. Summan av halterna kvicksilver och kadmium i Henriksdals- och Brommaslammet, i mg/kg TS utgör nyckeltalet. Värdet inverteras.  
Källa beslutsstödssystemet.


## NYCKELTAL 2002 - 2011

### Bolagsgemensamma nyckeltal

#### Ekonomisk plattform

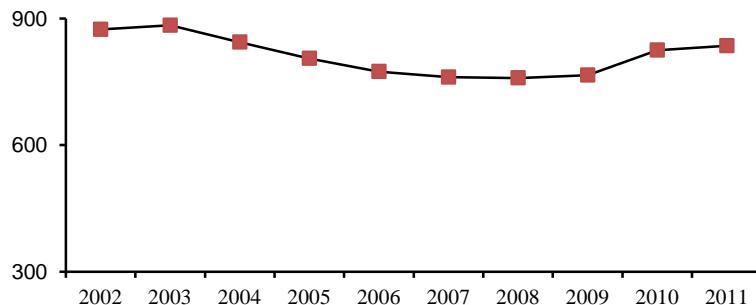


Kostnad för va-verksamheten  
- kr per ansluten person.

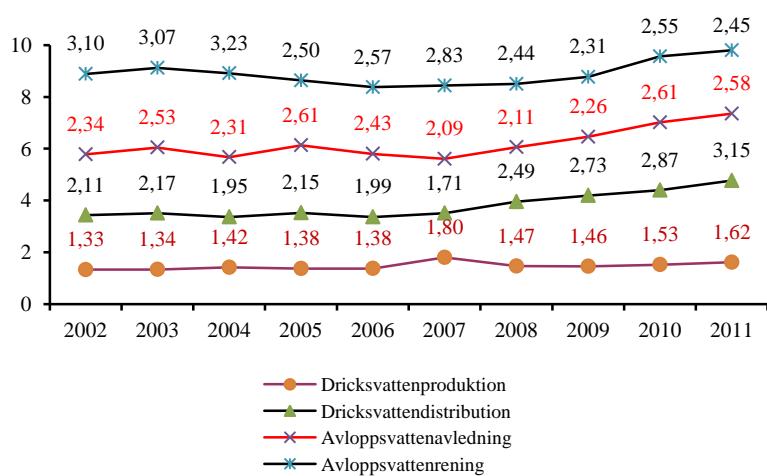


Kostnad för va-verksamheten  
fördelad på dricksvattenproduktion,  
dricksvattendistribution,  
avloppsvattenavledning och  
avloppsvattenrening (staplat  
diagram)


- kr per debiterad m<sup>3</sup> dricksvatten.

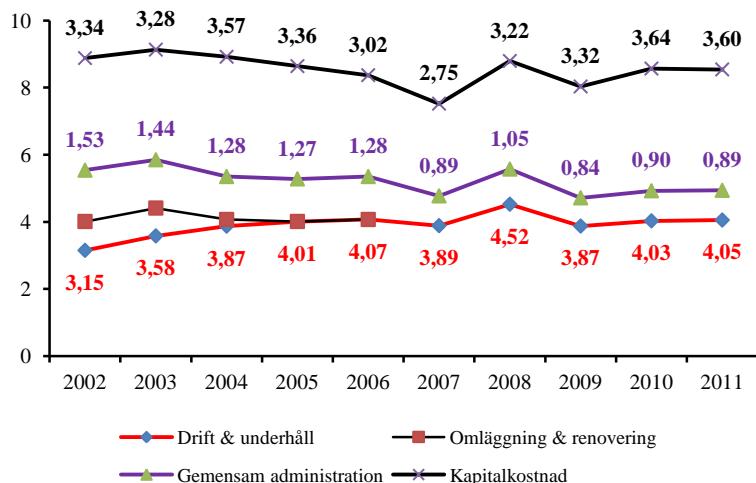

Kostnad för va-verksamheten  
fördelad på drift och underhåll,  
omläggnings- och renoveringskostnader  
samt gemensam administration och  
kapitalkostnad (staplat diagram)

- kr per debiterad m<sup>3</sup> dricksvatten.

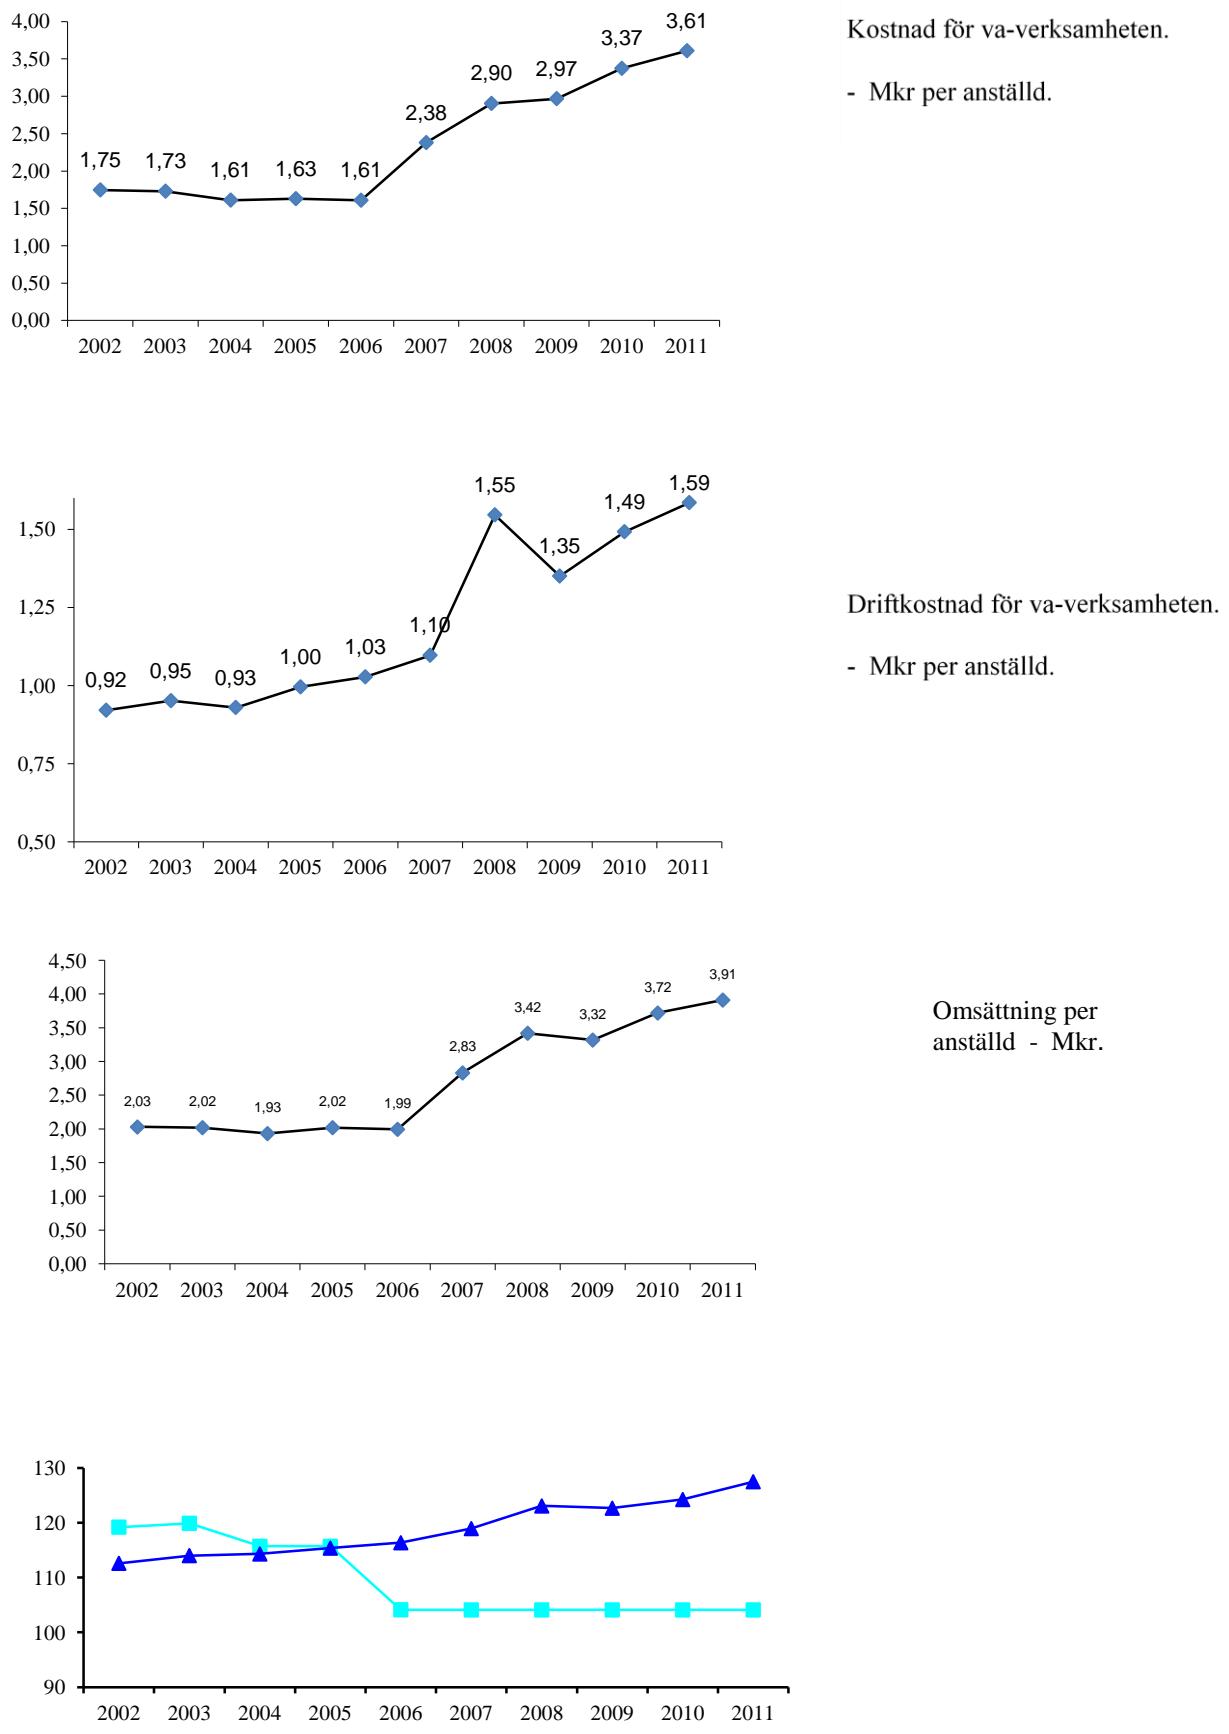


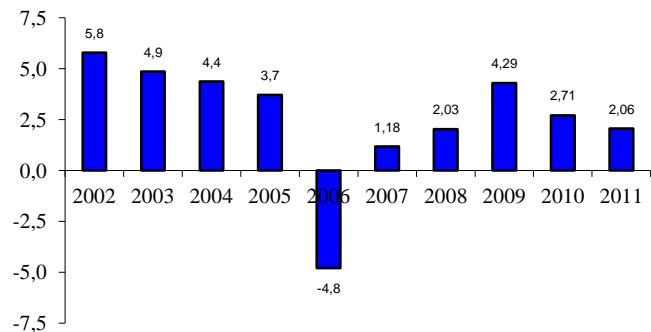

Räntabilitet - %.

Kommentar:


Räntabilitet = (Resultat efter finansnetto + räntekostnader) / ((Ingående balansomslutning + utgående balansomslutning) / 2)

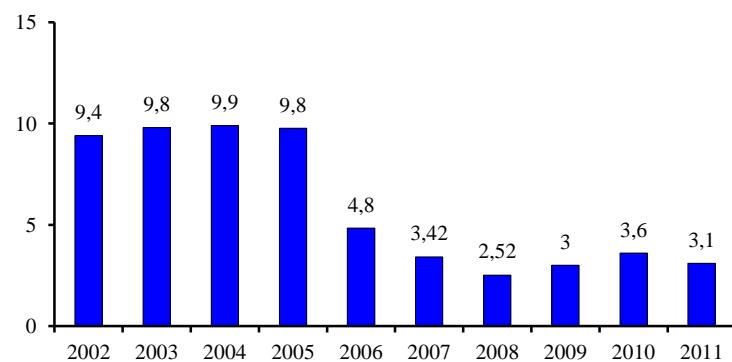



Soliditet - %.

Kommentar:


Soliditet = (eget kapital + obeskattade reserver) / balansomslutningen \* 100

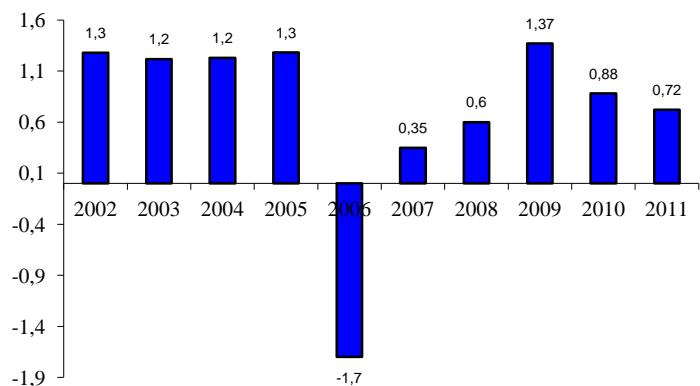


Räntetäckningsgrad, ggr

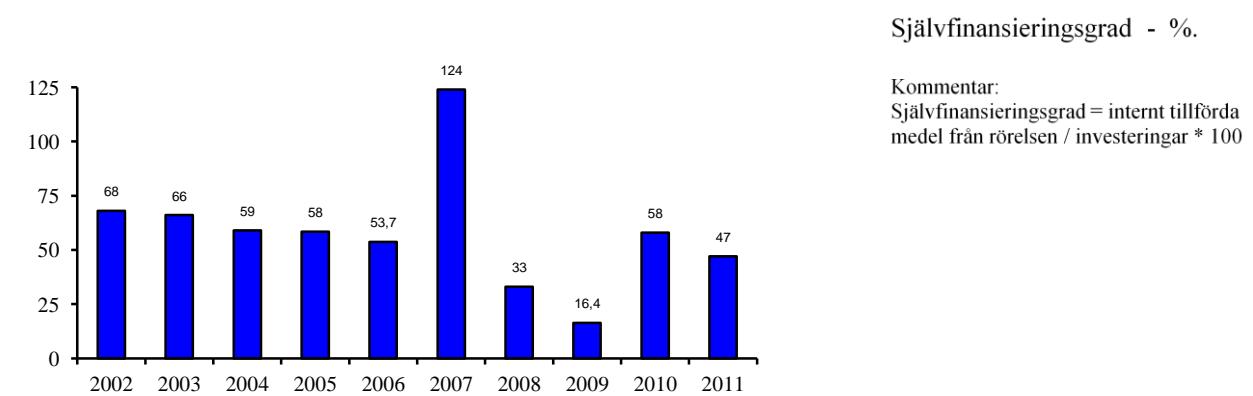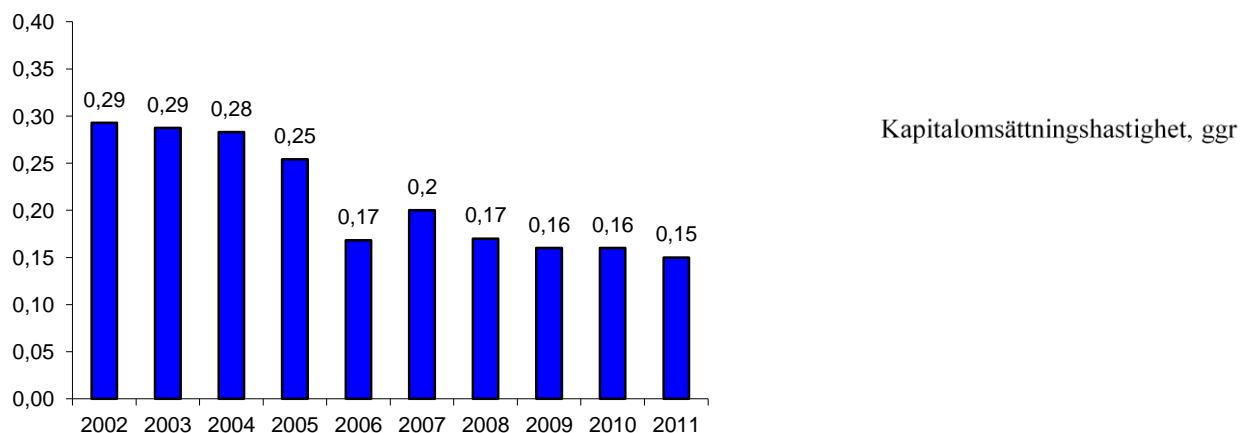


## Personal (OBS ! Gäller fr.o.m 2007 enbart Stockholm Vatten VA AB)



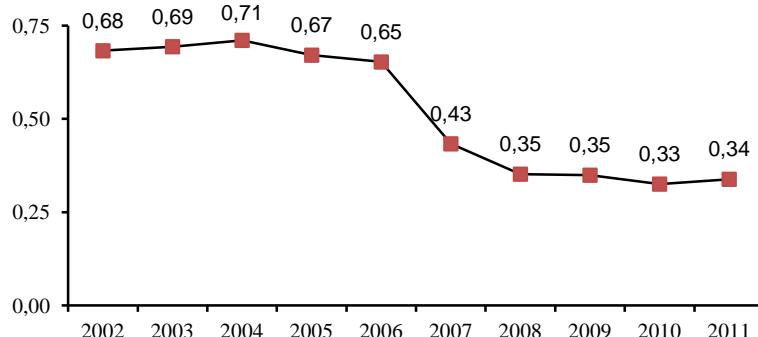



Medeltal anställda (årsarbeten) per 1000 anslutna personer inom verksamhetsområdet.

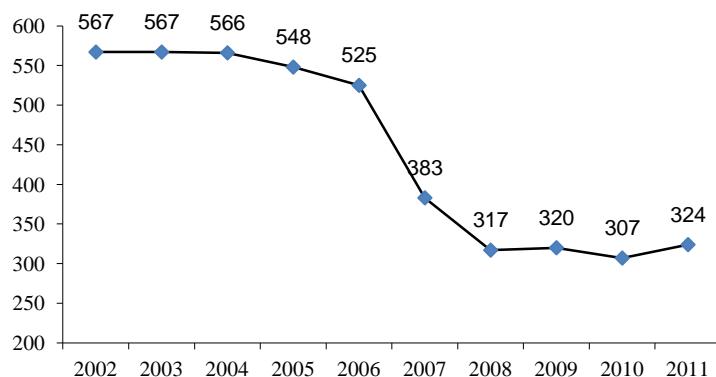

Antal tillsvidareanställda (31/12).

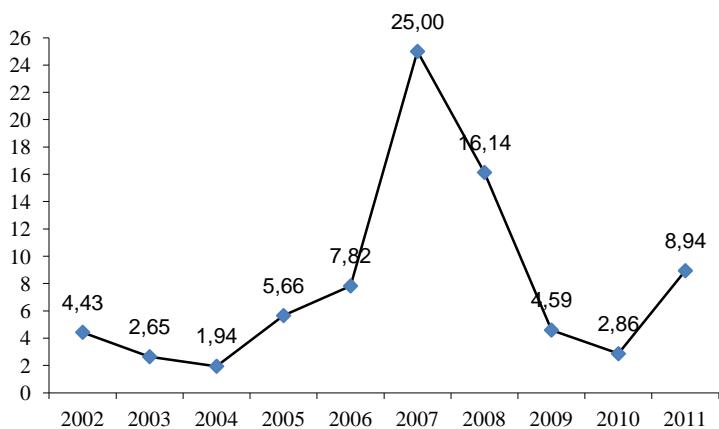


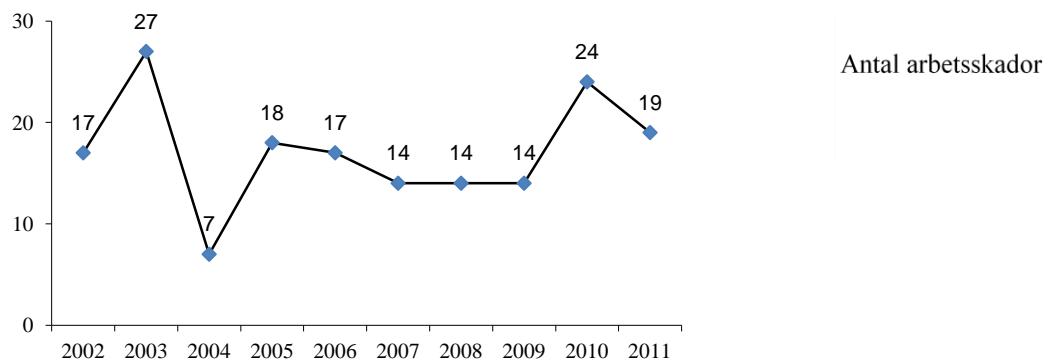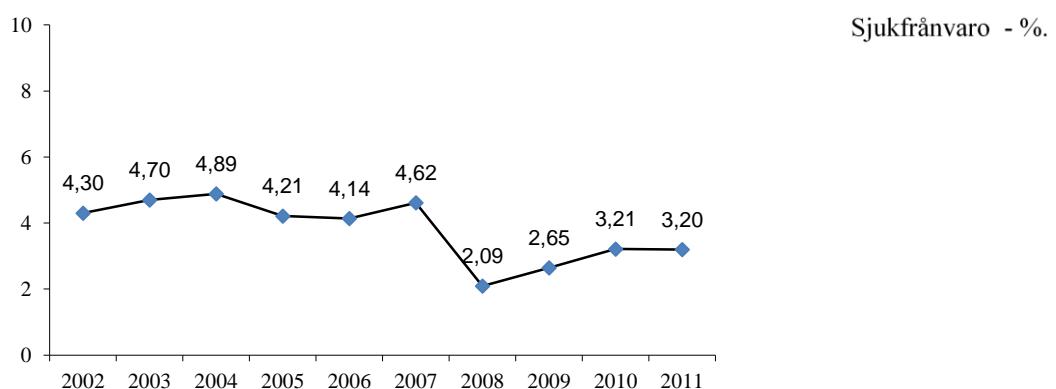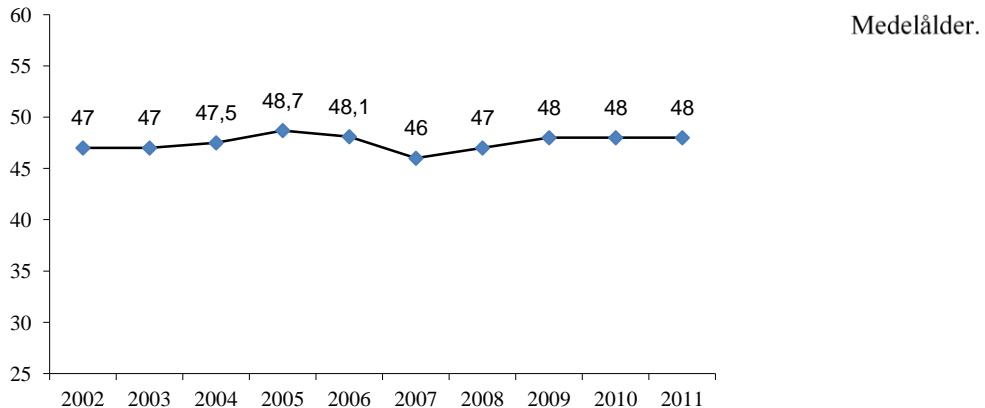

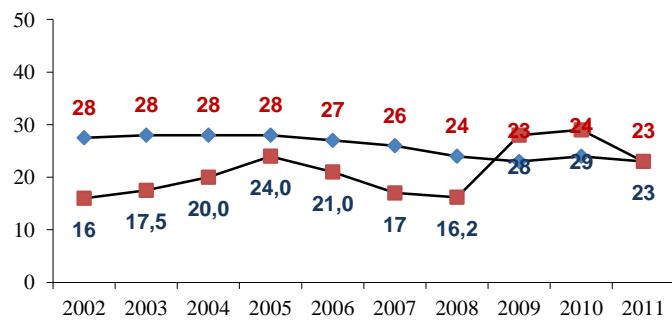


Andel kvinnliga anställda,  
respektive kvinnliga chefer - %.

—●— andel av anställda  
—■— andel av chefer

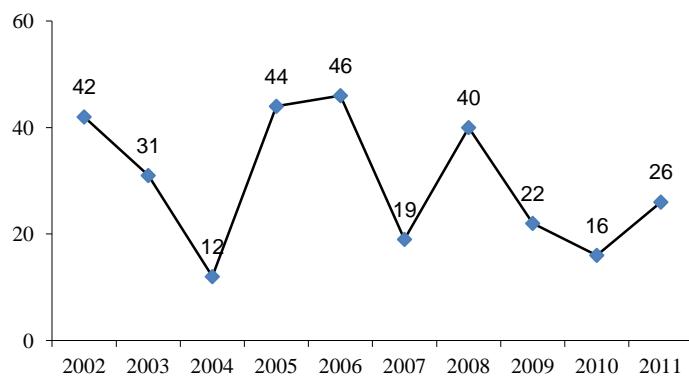


Antal utannonserade lediga  
anställningar.


## Energi

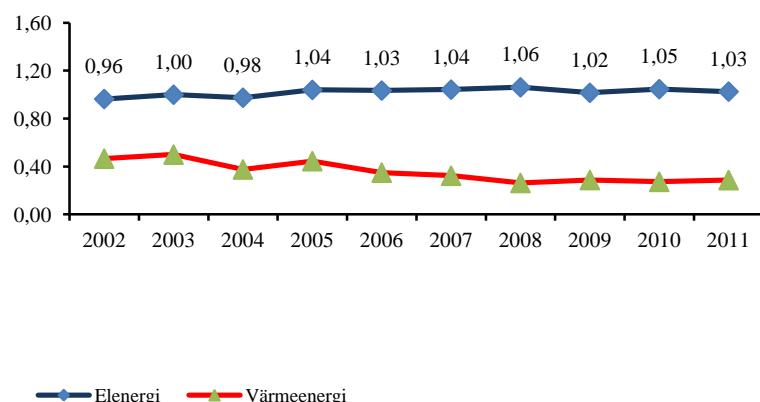

Stockholm Vattens energi-förbrukning, fördelad på el och värme  
- kWh per debiterad m<sup>3</sup> dricksvatten.

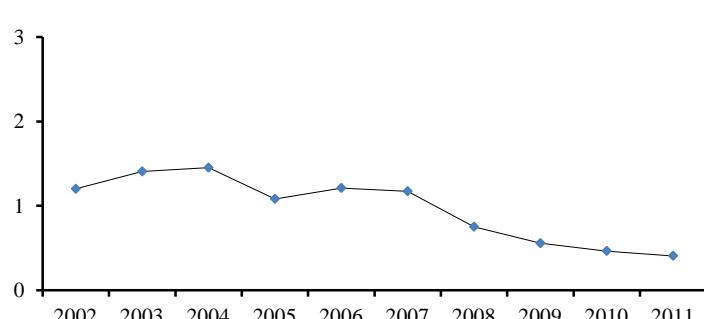


Andel fossila bränslen av Stockholm Vattens totala energiförbrukning - %.  
Fr.o.m 2007 är även drivmedel med

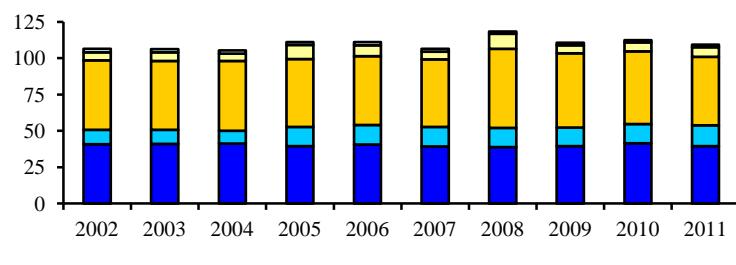


Stockholm Vattens elförbrukning, fördelad på vattenverken, vattenledningsnätet, avloppsverken, avloppsledningsnätet och övrigt - kWh per år och ansluten person.


■ Vattenverk ■ Vattenledningsnät ■ Avloppsverk ■ Avloppsledningsnät ■ Torsgatan

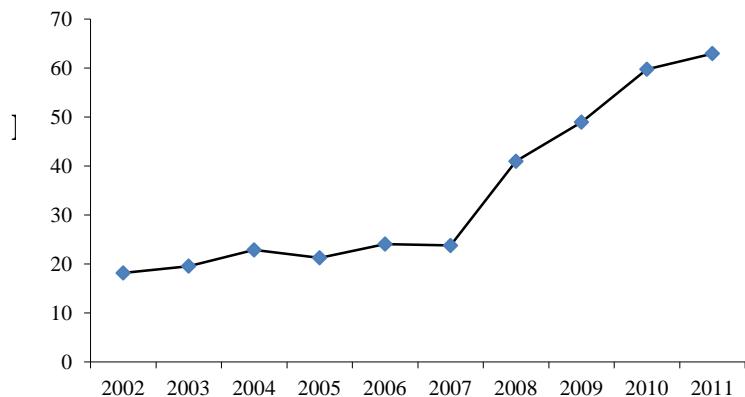


Tjänstefordonens förbrukning av biogas, som andel av bolagets totala förbrukning av fordonsbränsle - %.

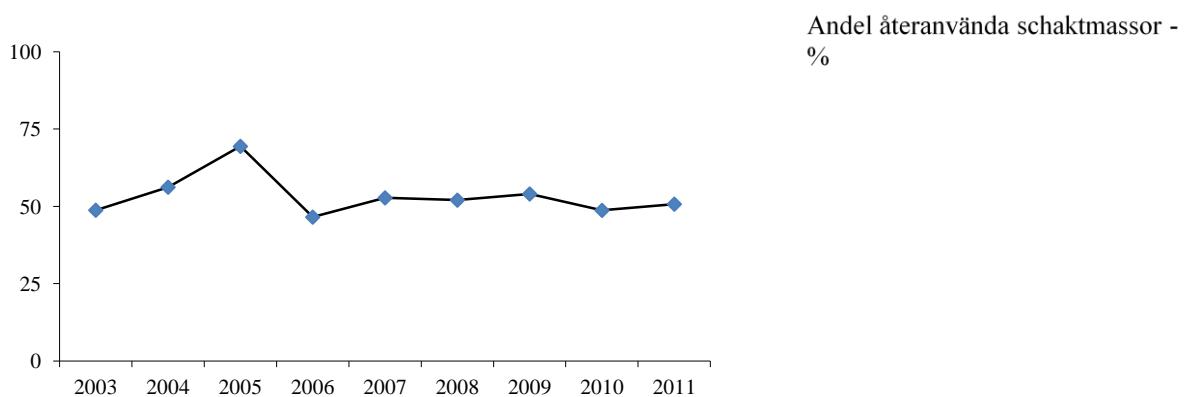


## Produktion av dricksvatten

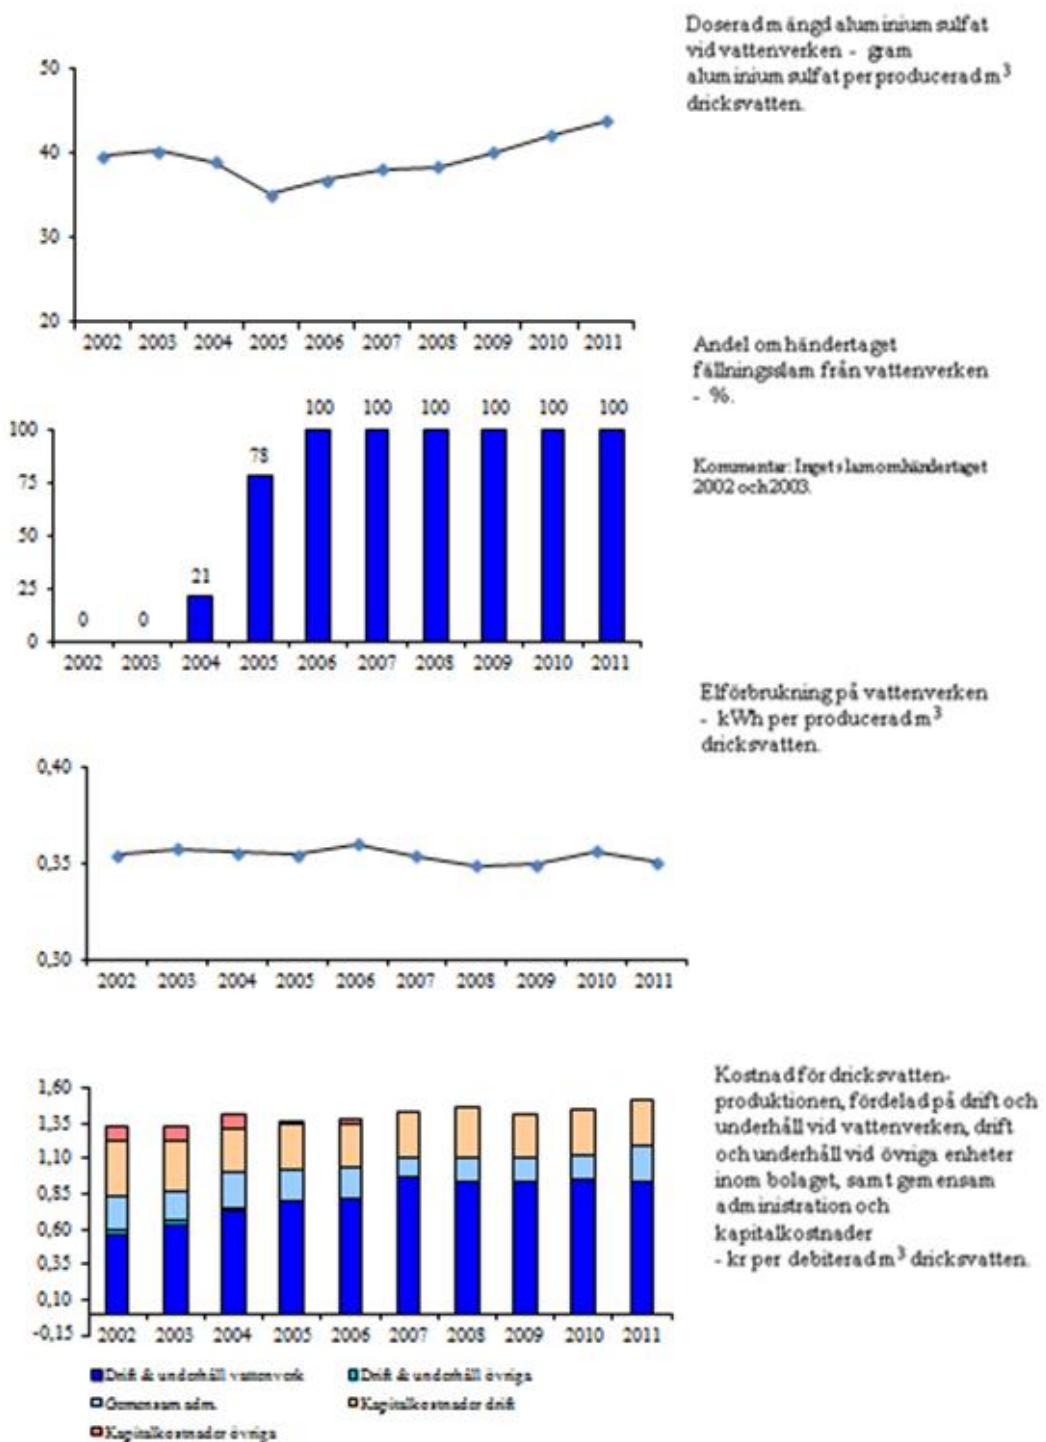


## Distribution av Dricksvatten

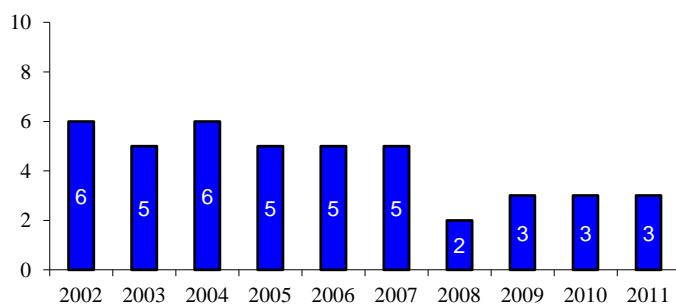


Antal prov med anmärkning,  
samt otjänliga prov, på  
vattenledningsnätet.

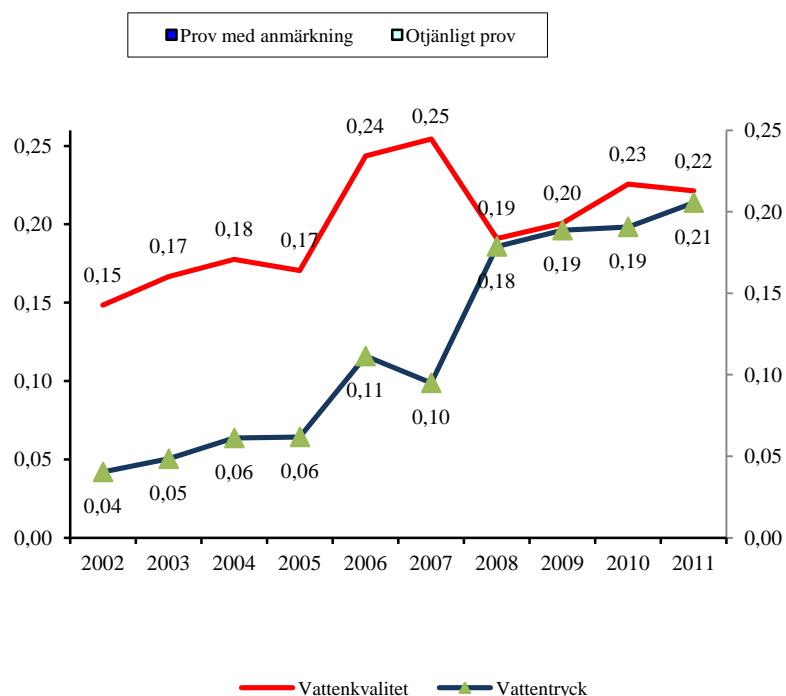


Antal registrerade klagomål och  
drift-störningar gällande  
vattentryck och vattenkvalitet, per  
1000 anslutna invånare inom  
verksamhetsområdet. (staplat  
diagram)

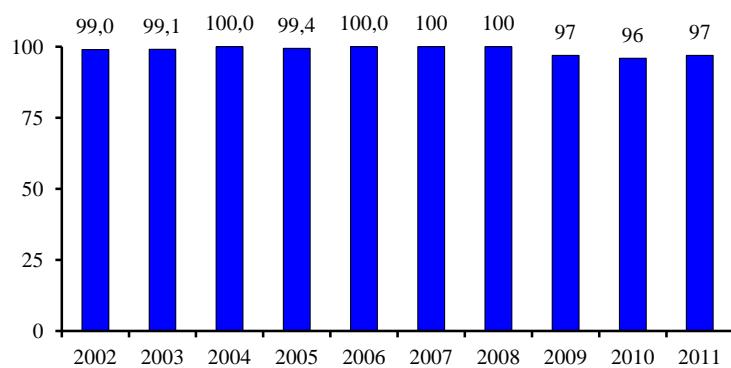


Andel akuta reparationer som  
förorsakat vattenavstängning, och  
som avslutats inom 10 timmar efter  
anmälan - %

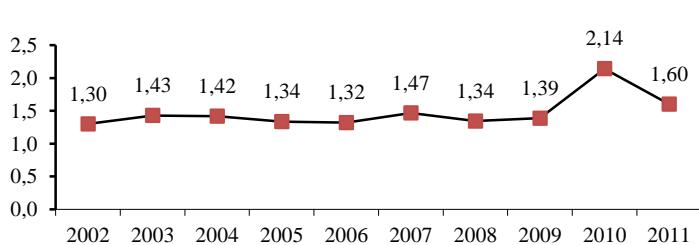

Antal läckor per 10 km vattenledningsnät.

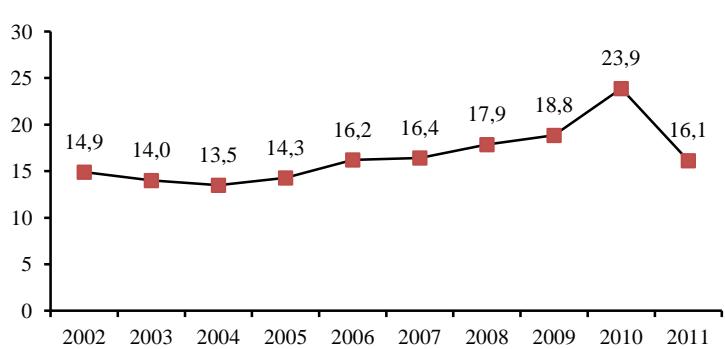


Förlust från vattenledningsnätet - liter per minut och km.

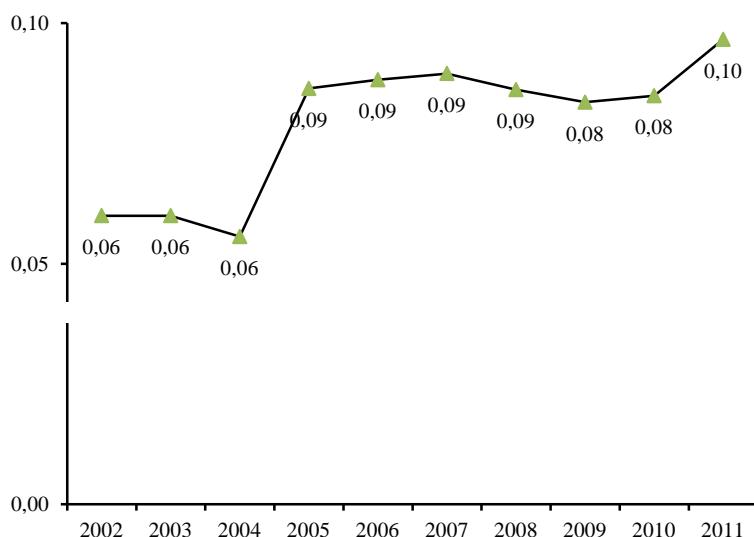


Elförbrukning på vattenledningsnätet - kWh per producerad m<sup>3</sup> dricksvatten.


Kommentar: Från 2005 har mer exakta metoder för att redovisa elförbrukning tagits fram.

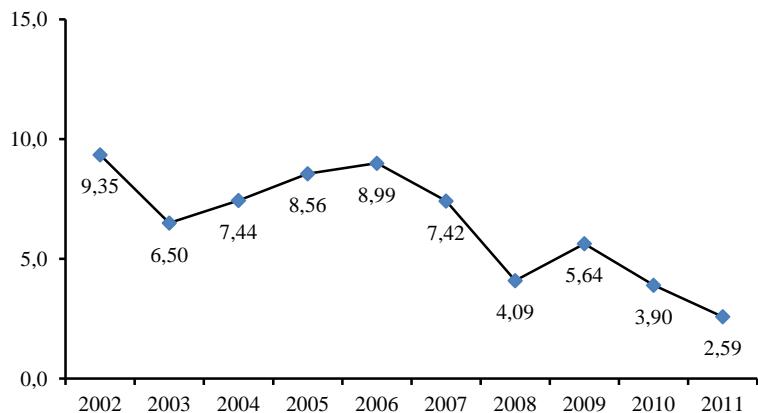


Ombyggnad och renovering av vattenledningsnätet  
- % av totala längden vattenledning.

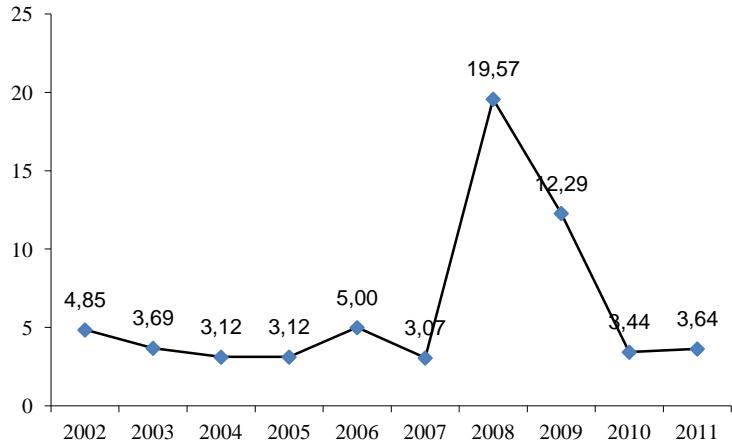

Nylagda vattenledningar - % av totala längden vattenledning.  
Ledningarna till Nynäshamn och Strängnäs , orskar topparna 2007-2009

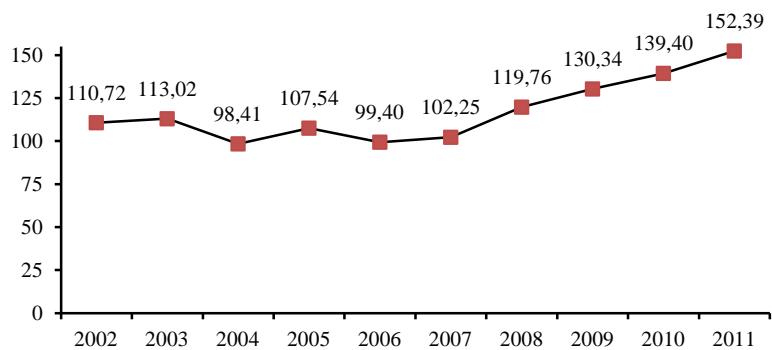


Kostnad för vattenledningsnätet (inkl kapitalkostnader)  
- kr per m vattenledning.

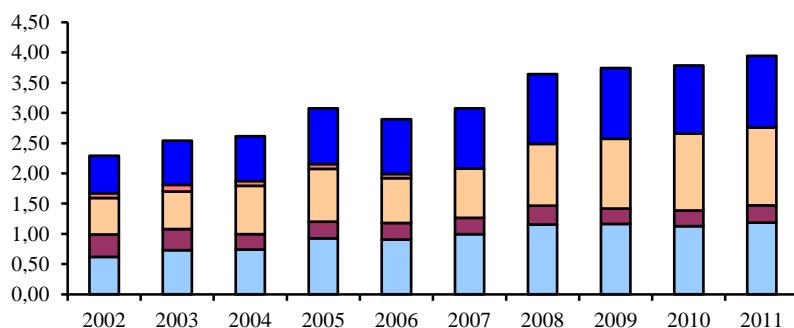

Kostnad för dricksvatten-distributionen fördelad på drift och underhåll, omläggning och renovering av vattenlednings-nätet samt gemensam administration och kapitalkostnader  
- kr per debiterad m<sup>3</sup> dricksvatten.


- Drift & underhåll
- Kapitalkostnader övriga
- Kapitalkostnader Drift
- Gemensam adm.
- Omläggning & renovering

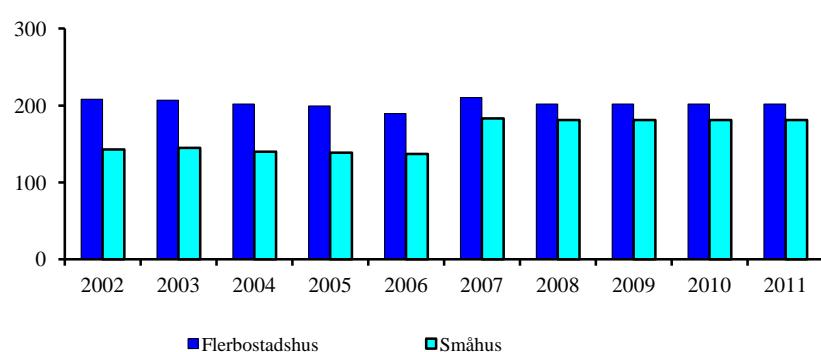


Specifik vattenförbrukning i flerbostadshus respektive småhus  
- liter per person och dgn.

Kommentar: Från och med år 2000 är förbrukaruppgifterna i fastigheter baserade på uppgifter ur fastighetsdata-systemets taxeringsinformation.

## Kund

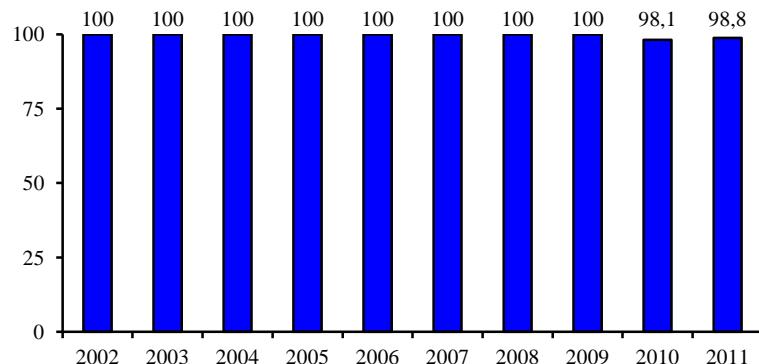


Andel godkänt slam enl. SNFS  
1994:2 - %.

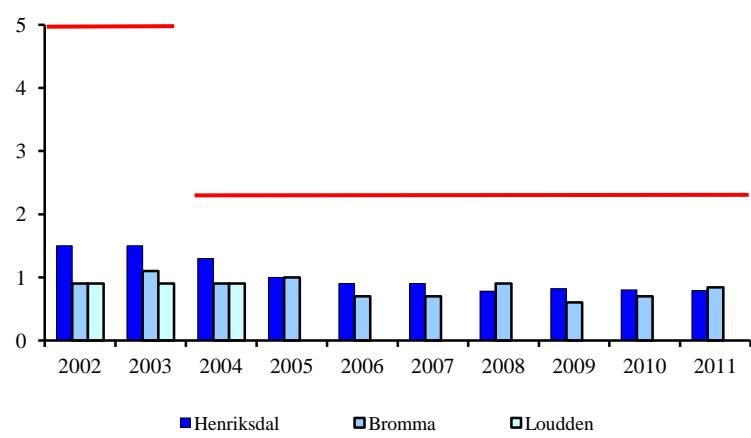


Tungmetallhalter i avvattnat  
rötslam, per avloppsreningsverk  
- mg per kg TS.  
(Gränsvärden inlagda i  
diagrammen.)

Kvicksilver (Hg)

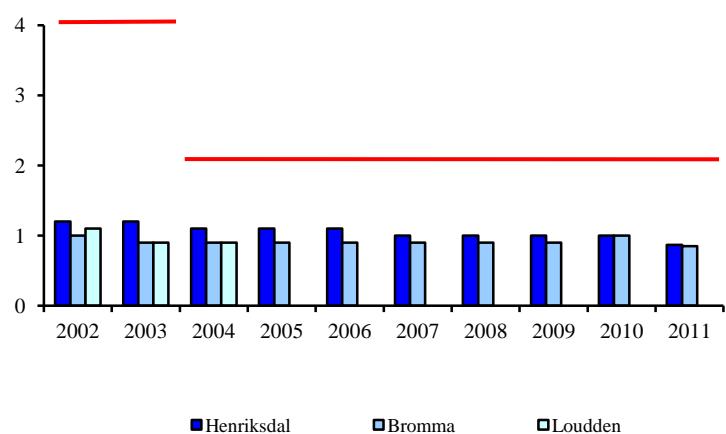


Kadmium (Cd)


## Avledning av avloppsvatten

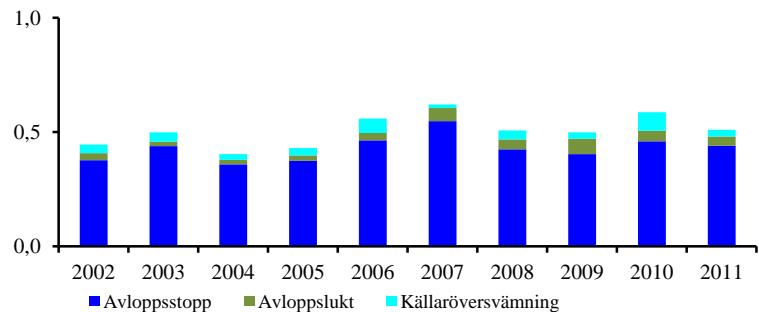


Registrerade klagomål och driftstörningar gällande  
avloppsstopp, avloppslukt och  
källaröversvämnningar  
- antal per 1000 anslutna invånare  
inom verksamhetsområdet.

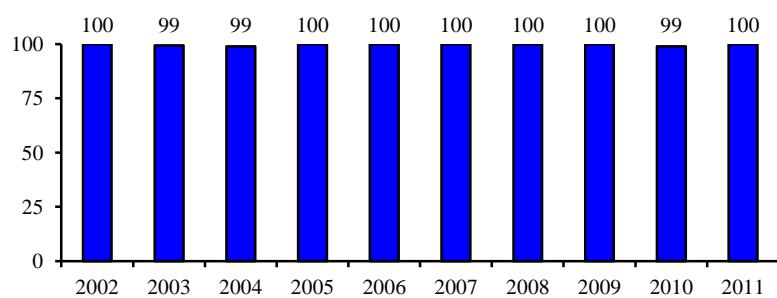


Andel avloppsstopp som avhjälpts  
inom 6 timmar efter anmälan - %.

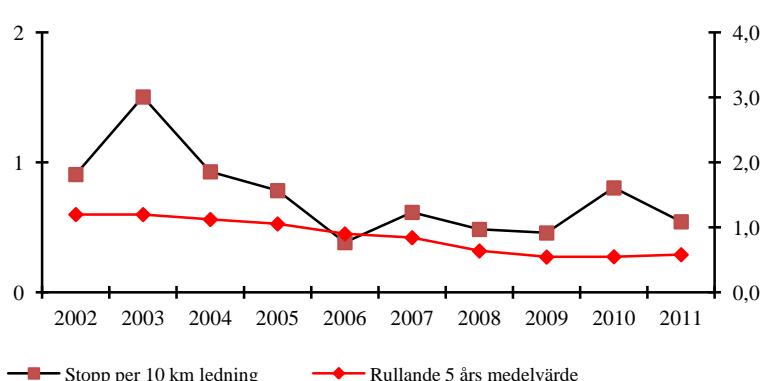


Avloppsstopp i ledning  
- antal per 10 km spillovatten-  
förande ledning (exkl. serviser).  
Rullande 5-årsmedelvärde.

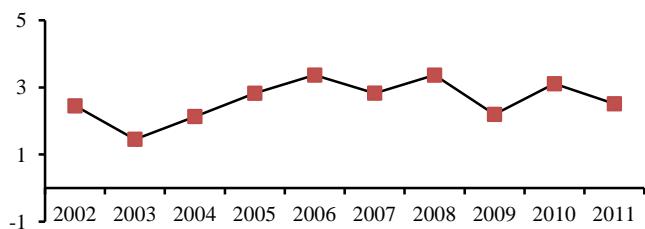


Avloppsstop i servis  
- antal per 1000 serviser.

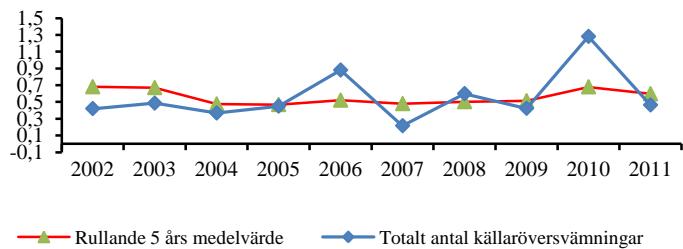

Källaröversvämnningar orsakade av  
nederbörd respektive stopp  
- antal per 1000 abonnemang.  
Rullande 5-årsmedelvärde.

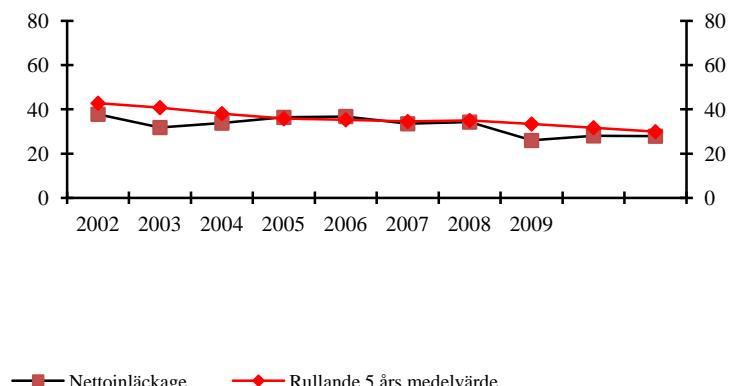


Beräknat årligt nettoinläckage av  
läck- och dränvattnet i det  
spillvattenförande ledningsnätet  
- liter per min och km.  
Rullande 5-årsmedelvärde.

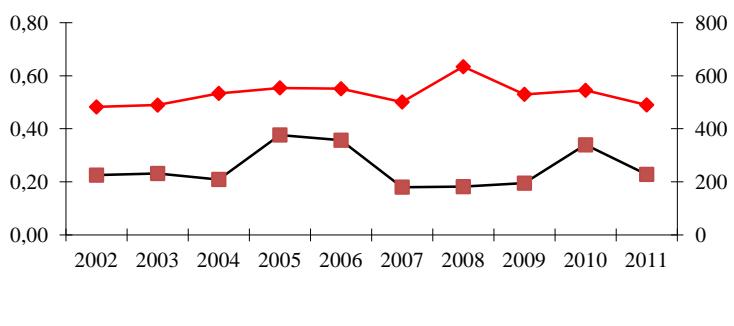


Bräddning på spillvattenförande ledningsnätet till följd av nederbörd. Andel av totala mängden avloppsvatten - %

Årsnederbörd i Observatorielunden - mm

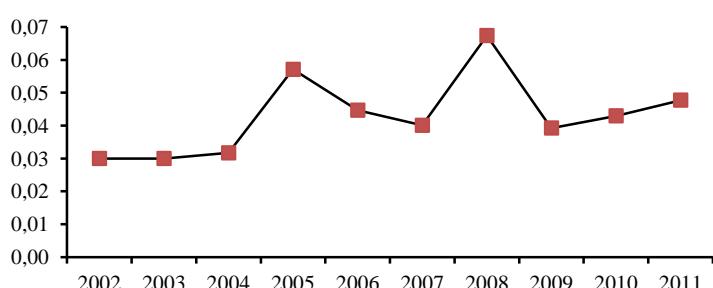


Elförbrukning på avloppsledningsnätet - kWh per behandlad m³ avloppsvatten.


Kommentar: From 2005 har mer exakta metoder för att redovisa elförbrukningen tagits fram

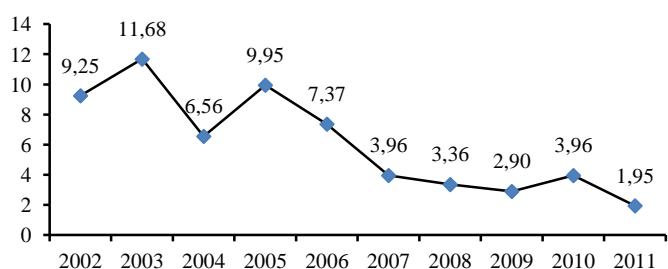


Ombyggnad och renovering av spillvattenförande ledningsnätet - % av totala längden spillvattenförande ledning.

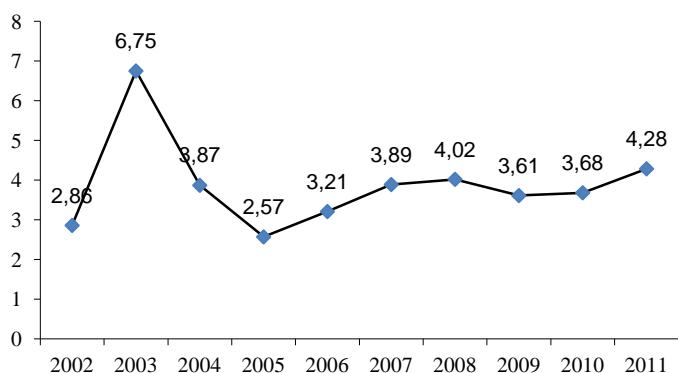


Nylagda spillvattenförande ledningar - % av totala längden spillvattenförande ledning.

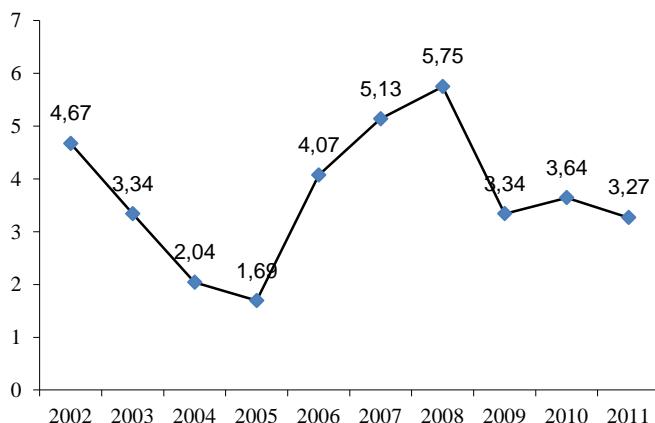

Nylagda dagvattenledningar - % av totala längden dagvattenledning.

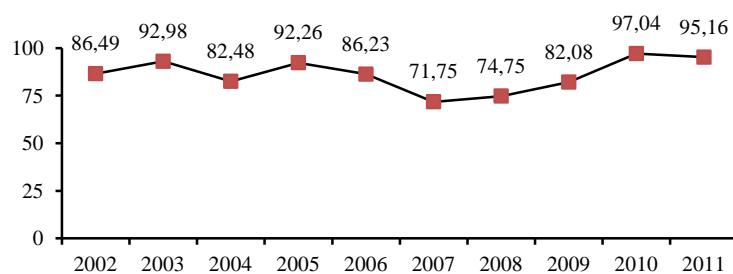


Kostnad för spillvattenförande ledningsnätet  
(inkl. kapitalkostnader)  
- kr per m spillvattenförande ledning.

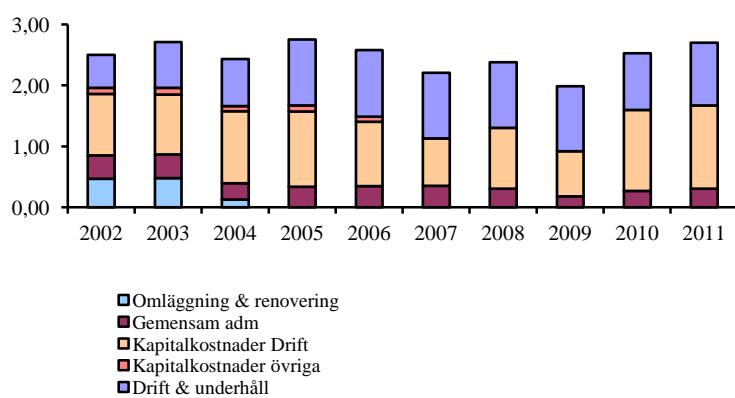


Kostnad för  
avloppsvattenavledningen, fördelad  
på drift och underhåll, omläggning  
och renovering av  
avloppsledningsnätet, samt  
gemensam administration och  
kapitalkostnader  
- kr per debiterad m<sup>3</sup> avloppsvatten.

## Rening av avloppsvatten

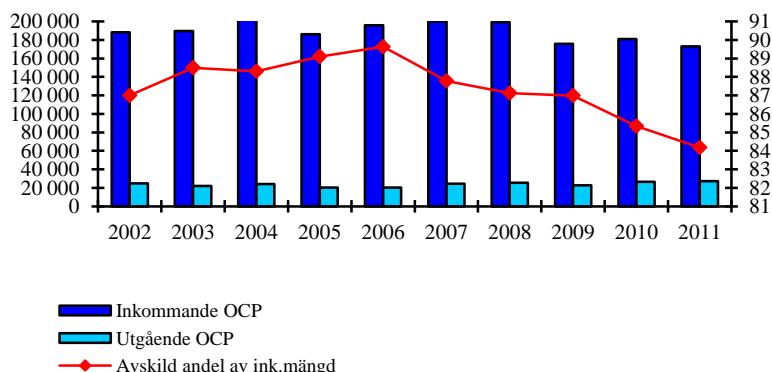


Till avloppsreningsverken  
inkommande, samt i verken avskild  
mängd föroreningar, definierad som  
OCP - ton och %.

OCP = Oxygen Consumption Potential

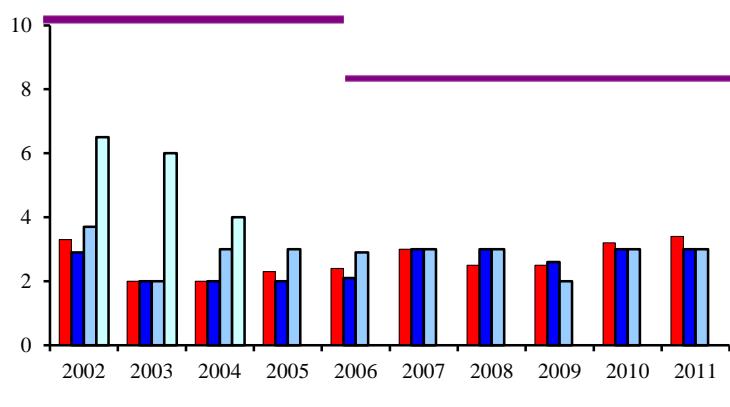


BOD<sub>7</sub> i utgående avloppsvatten.  
Sammanvägd halt, samt halter från  
respektive avloppsreningsverk  
- mg per liter

Linje inlagd i diagrammet avser  
riktvärde till och med 30/6 2000,  
därefter gränsvärde för  
sammanvägd halt.

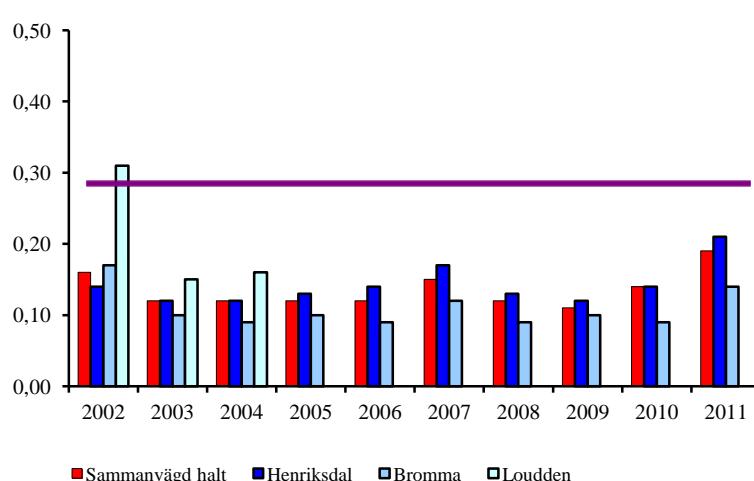


Totalfosfor i utgående  
avloppsvatten. Sammanvägd halt,  
samtidigt halter från respektive  
avloppsreningsverk  
- mg per liter.

Linje inlagd i diagrammet avser  
riktvärde till och med 30/6 2000,  
därefter gränsvärde för  
sammanvägd halt.

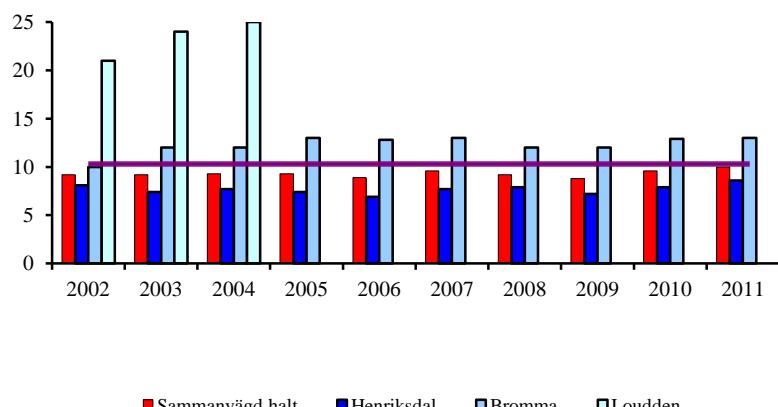


Totalkväve i utgående  
avloppsvatten. Sammanvägd halt,  
samt halter från respektive  
avloppsreningsverk  
- mg per liter.

Linje inlagd i diagrammet avser  
*riktvärde* för sammanvägd halt.

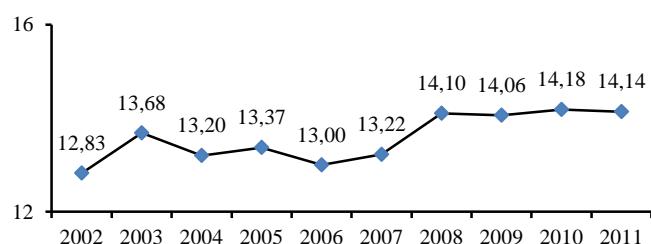


Producerad volym rötgas  
- m<sup>3</sup> per år och ansluten person.

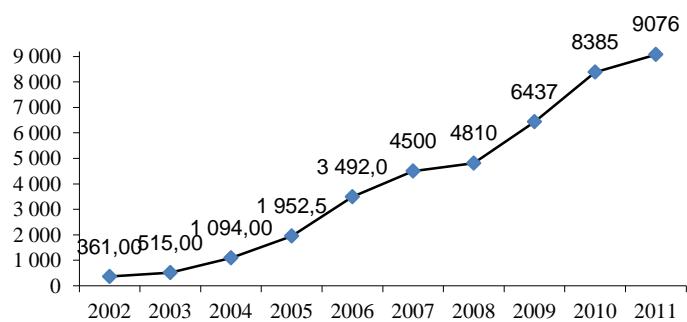


Producerad volym biogas använd  
som fordonsbränsle - kNm<sup>3</sup>.


*kNm<sup>3</sup> = tusental normalkubikmeter*

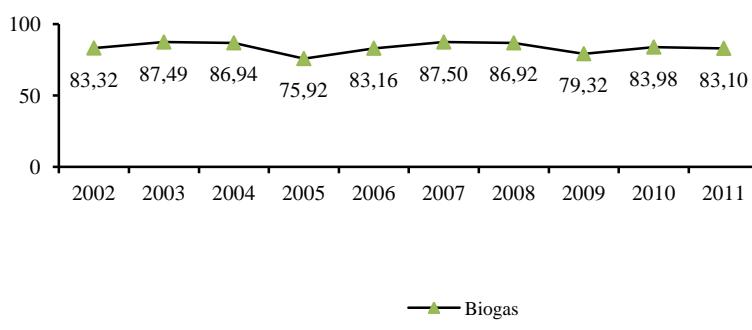

Energiutvinning ur va-verksamheten exklusive värmepumpar, där värme motsvarande 1100 Gwh utvinnas externt av Fortum.  
- kWh per ansluten person.

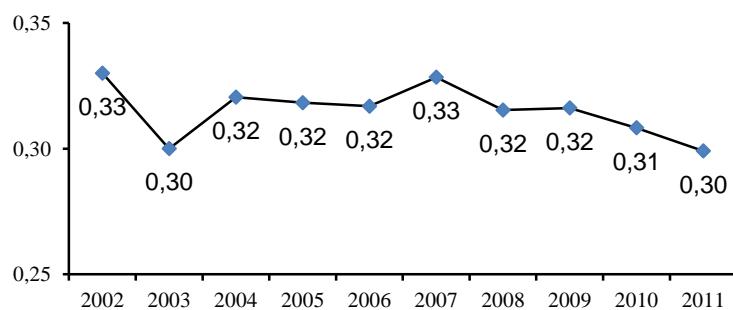


Elförbrukning på avloppsreningsverken.  
- kWh per behandlad m<sup>3</sup> avloppsvatten.

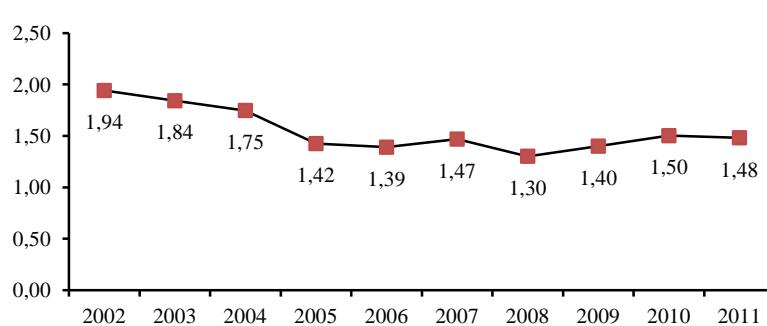


Kostnad för avloppsvattenrenningen, exkl. SYVAB  
- kr per kg avskild OCP.

- kr per ansluten person.

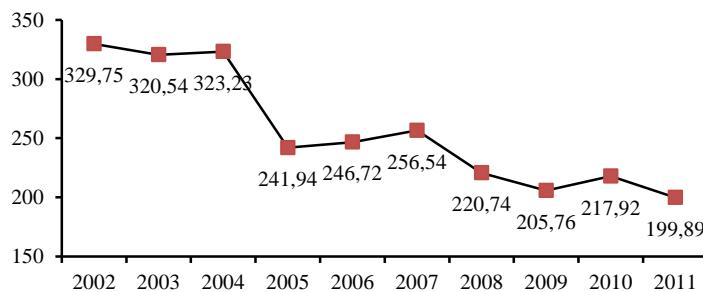

Kostnad för avloppsvattenreningen, fördelad på drift och underhåll vid avloppsreningsverken inkl SYVAB, drift och underhåll vid övriga enheter inom bolaget, samt gemensam administration och kapitalkostnader  
- kr per debiterad m<sup>3</sup> avloppsvatten.

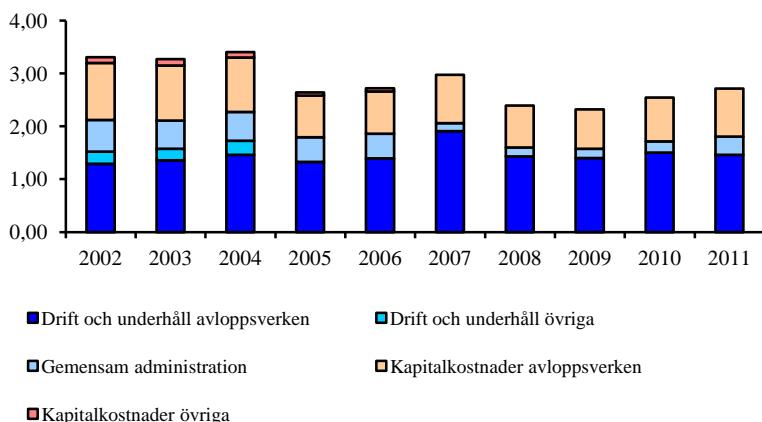

Kostnad för Va-verksamheten - kr per ansluten person.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Anslutna personer till va-verksamheten inom verks.omr. - dricksvatten, inkl grannkommuner	1 140 200	1 148 200	1 151 800	1 162 555	1 179 600	1 197 400	1 212 200	1 240 000	1255000	1270060
Kostnad för va-verksamheten - Mkr	996,7	1 014,9	972,2	936,5	913,4	911,2	920,3	949,6	1 035,5	1 061,0
Nyckeltal - kr per ansluten person	874,14	883,91	844,07	805,55	774,33	760,98	759,22	765,81	825,10	835,39

Kostnad för va-verksamheten fördelad på dricksvattenproduktion, dricksvattendistribution, avloppsvattenavledning och avloppsvattenrenings- kr per debiterad m<sup>3</sup> dricksvatten. Fr.oM 2007 används en ny beräkningsmodell som ger en annan fördelning av kostnader

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Debiterad mängd dricksvatten - Mm <sup>3</sup>	112,2	111,3	109,1	108,5	109,1	108,1	108,3	111,5	113,7	115
Drift och kapitalkostnad fördelning -										
Dricksvattenproduktion - Mkr	149,4	149,4	155,1	149,2	150,5	195,1	159,2	158,3	165,5	175,1
Dricksvattendistribubition - Mkr	236,5	241,8	212,3	233,5	216,9	184,1	269,2	296,1	311	342
Avloppsvattenavledning - Mkr	262,8	281,8	251,9	282,7	265,6	226	228,0	244,9	283	279
Avloppsvattenrening - Mkr	348,0	341,9	352,9	271,1	280,4	306	264	250	276	265
Nyckeltal - kr per debiterad m <sup>3</sup> dricksvatten										
Dricksvattenproduktion	1,33	1,34	1,42	1,38	1,38	1,80	1,47	1,46	1,53	1,62
Dricksvattendistribubition	2,11	2,17	1,95	2,15	1,99	1,71	2,49	2,73	2,87	3,15
Avloppsvattenavledning	2,34	2,53	2,31	2,61	2,43	2,09	2,11	2,26	2,61	2,58
Avloppsvattenrening	3,10	3,07	3,23	2,50	2,57	2,83	2,44	2,31	2,55	2,45

Kostnad för va-verksamheten fördelad på drift och underhåll, samt gemensam administration och kapitalkostnad - kr per debiterad m<sup>3</sup> dricksvatten.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kostnad för va-verksamheten - Mkr	996,7	1 014,9	972,2	936,5	913,4	911,2	920,3	949,6	1 035,5	1 061,0
Debiterad mängd dricksvatten - Mm <sup>3</sup>	112,2	111,3	109,1	108,5	109,1	108,1	108,3	111,5	113,7	115
Nyckeltal - kr per debiterad m <sup>3</sup> dricksvatten fördelat på										
Drift och underhåll (exkl. SYVAB)	3,15	3,58	3,87	4,01	4,07	3,89	4,52	3,87	4,03	4,05
Omläggning & renovering	0,86	0,83	0,20							
Gemensam administration	1,53	1,44	1,28	1,27	1,28	0,89	1,05	0,84	0,90	0,89
Kapitalkostnader	3,34	3,28	3,57	3,36	3,02	2,75	3,22	3,32	3,64	3,60

Kostnad för va-verksamheten - Mkr per anställd.

*Ekonominisk plattform*

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kostnad för va-verksamheten - Mkr	996,7	1 014,9	972,2	936,5	913,4	911,2	920,3	949,6	1 035,5	1 061,0
Medelantal anställda (inkl övertid from år 2000)	571	587	604	575	568	383	317	320	307	294
Nyckeltal - Mkr per anställd	1,75	1,73	1,61	1,63	1,61	2,38	2,90	2,97	3,37	3,61

Driftkostnad för va-verksamheten - Mkr per anställd.

*Ekonominisk plattform*

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Drift- underhållskostnad för va-verksamheten	525,7	558,4	561,4	572,3	583,6	420	490	432	458	466
Medelantal anställda (inkl övertid from år 2000)	571	587	604	575	568	383	317	320	307	294
Nyckeltal - Mkr per anställd	0,92	0,95	0,93	1,00	1,03	1,10	1,55	1,35	1,49	1,59

Driftkostnad = drift och underhåll + gemensam administration. Begreppet omläggnings och renovering slopat fr o m 2005.

Omsättning per anställd - Mkr.

*Ekonominisk plattform*

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Omsättning inkl.sidoordnat* - Mkr	1 158,8	1 185,4	1 166,7	1 161,2	1 132,8	1084,4	1084	1062	1142	1150
Medelantal anställda (inkl. övertid from år 2000)	571	587	604	575	568	383	317	320	307	294
Nyckeltal - Mkr per anställd	2,03	2,02	1,93	2,02	1,99	2,83	3,42	3,32	3,72	3,91

\*inkl aktiverat arbete from 2000

År 2006 har taxesänkning genomförts med 10% eller motsvarande ca 90 mkr. Dessutom har återbetalning av VA-avgifter som skett till abonnenterna under 298,2 mkr år 2006. I bolagets officiella resultaträkningen minskas bolagets intäkter med detta belopp, medan resultatet inte påverkas eftersom upplösning av bolagets obeskattade reserv gjorts med motsvarande belopp.

Taxeutveckling i förhållande till KPI-utveckling - %.

*Ekonominisk plattform*

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Taxeutveckling - %	0,4	0,6	-3,5	-	-10,0	-	-	-	-	-
Ej avskrivningar, ej aktiverat arbete för egen räkning										
KPI-index (1980=100) Dec-Dec	272,8	278,1	279,2	281,8	284,2	290,51	300,6	299,6	303,46	311,4
http://www.scb.se/snabb/priser/kpi80sv.htm										
Nyckeltal	Taxeutveckling	119,2	119,9	115,7	115,7	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1
	KPI-utveckling	112,6	114,0	114,3	115,4	116,3	118,9	123,1	122,7	124,2
										127,5

Räntabilitet - %.  
*Ekonominisk plattform*

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Resultat efter finansnetto + räntekostnader - Mkr	228,9	200,0	180,0	169,9	-238,2					
Balansomslutning - Mkr	4 043	4 201	4 425	4 718	5 203					
Genomsnittlig balansomslutning - Mkr	3 959	4 122	4 122	4 572	4 961					
Nyckeltal - %	5,8	4,9	4,4	3,7	-4,8	1,18	2,03	4,29	2,71	2,06

Räntabilitet = (Resultat efter finansnetto + räntekostnader) / ((Ingående balansomslutning + utgående balansomslutning) / 2)

Soliditet - %.  
*Ekonominisk plattform*

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Eget kapital + Obeskattade reserver - Mkr	397,4	416,7	434,6	460,6	251,6					
Balansomslutning - Mkr	4 043,0	4 201,0	4 425,0	4 718,2	5 203,0					
Nyckeltal - %	9,4	9,8	9,9	9,8	4,8	3,42	2,52	3	3,6	3,1

Soliditet = (Eget kapital + obeskattade reserver - latent skatteskuld (28%)) / Balansomslutning \* 100

Räntetäckningsgrad - ggr.  
*Ekonominisk plattform*

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Resultat efter finansnetto+ finans kostn	228,9	200,0	180,0	169,9	-238,2					
Finansiella kostnader	178,7	164,2	146,6	132,5	140,3					
Räntetäckningsgrad, ggr	1,3	1,2	1,2	1,3	-1,7	0,35	0,6	1,37	0,88	0,72

Kapitalomsättningshastighet, ggr  
*Ekonominisk plattform*

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Omsättning	1158,8	1185,4	1166,7	1161,2	834,6					
Genomsnittlig balansomslutning	3959,1	4122,0	4122,0	4571,6	4960,6					
Kapitalomsättningshastighet, ggr	0,29	0,29	0,28	0,25	0,17	0,2	0,17	0,16	0,16	0,15

År 2006 har i den officiella resultaträkningen har omsättningen reducerats med 298 mkr beroende på återbetalning till abonnenterna.

Självfinansieringsgrad - %.  
*Ekonomisk plattform*

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Internt tillförläda medel - Mkr	293,9	245,8	282,4	301,0	-22,1					
Investeringar - Mkr	430,0	375,0	475,0	515,0	641,3					
Nyckeltal - %	68	66	59	58	53,7	124	33	16,4	58	47

Självfinansieringsgrad = Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital/ årets investeringar \* 100

Medeltalet anställda (årsarbeten) per 1000 anslutna personer inom verksamhetsområdet.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Antal anslutna inom verksamhetsområdet	842 100	846 100	849 700	856 800	870 130	884 000	900 800	916 745	943 748	957 904
Medelantal anställda *	575	587	604	575	568	383	317	320	307	324
Nyckeltal - anställda per 1000 anslutna	0,68	0,69	0,71	0,67	0,65	0,43	0,35	0,35	0,33	0,34

\* From 2000 betalda närvarotimmar under året ställt i relation till en inom företaget normal arbetstid (inklusive övertid).

Antal tillsvidareanställda (per 31/12).

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Antal tillsvidareanställda	567	567	566	548	525	383	317	320	307	324

Personalomsättning - %.  
 (Inklusive pensionsavgångar)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Antal anställda Årets början	564	567	566	548	524	437	378	392	384	369
Antal avgångar	25	15	11	31	41	118	61	18	11	33
Nyckeltal - Personalomsättning - %	4,43	2,65	1,94	5,66	7,82	25,00	16,14	4,59	2,86	8,94

Medelålder.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Medelålder	47	47	47,5	48,7	48,1	46	47	48	48	48

Sjukfrånvaro - %. koncernen										
		Arbdgr	Arbdgr	Timmar	Timmar	Timmar				
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Sjukfrånvarotimmar		6 110	6 682	54 262	45 451	42 511	36819	12473	20326	25416
Ordinarie arbetstid (timmar from 2004)		260	249	1 960	1 960	1 960	1960	1960	1960	1965
Medeltal tillsvidareanställda		564	567	566,5	548,0	524,0	407	304	392	384
Total arbetstid (1969 tim * medeltal tvanst)		146 640	141 183	1 110 340	1 079 012	1 027 040	797720	595840	768320	791108
Nyckeltal - Sjukfrånvaro		4,30	4,70	4,89	4,21	4,14	4,62	2,09	2,65	3,21
koncernen										
Antalarbetsskador - koncernen										
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Varav med frånvaro	10	13	2	7	9	9	3	8	6	3
Varav utan frånvaro	7	14	5	11	8	5	11	6	18	16
Färdolycksfall	2	4	3	4	2	4	3	3	6	2
Tillbud	9	7	5	5	8	2			2	9
Arbetsskador totalt	17	27	7	18	17	14	14	14	24	19
Andel kvinnliga anställda respektive kvinnliga chefer - %. koncernen										
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Andel kvinnligt anställda - %	28	28	28	28	27	26	24	23	24	23
Andel kvinnliga chefer - %	16	17,5	20,0	24,0	21,0	17	16,2	28	29	23
Nyckeltal - Jämställdhet	0,58	0,63	0,71	0,86	0,78	0,65	0,68	1,22	1,21	1,00
Antal utannonserade lediga anställningar.										
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Antal utannonserade lediga tjänster	42	31	12	44	46	19	40	22	16	26

Stockholm Vattens energiförbrukning, fördelad på el och värme - kWh per debiterad m<sup>3</sup> dricksvatten.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Debiterad mängd dricksvatten - M m <sup>3</sup>	112,2	111,3	109,1	108,5	109,1	108,1	108,3	111,5	113,7	115
Energiförbrukningen i va-systemet - GWh	159,9	152,1	147,4	161,2	151,0	147,7	144	145	161,7	160
fördelat på:										
El - GWh	106,9	107,7	106,4	112,9	112,9	112,7	115	113	119	118
Värme - GWh	53,0	44,4	41,0	48,3	38,1	35	28,5	32	31	33
Nyckeltal - SV:s energiförbrukning i kWh per debiterad m <sup>3</sup> dricksvatten fördelad på										
El	0,96	1,00	0,98	1,04	1,03	1,04	1,06	1,02	1,05	1,03
Värme	0,47	0,50	0,38	0,45	0,35	0,32	0,26	0,29	0,27	0,29

### Andel fossila bränslen av Stockholm

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
SV:s totala energiförbrukning - GWh	159,9	152,1	147,4	161,2	151,0	153,6	159,8	151,2	161,7	160
SV:s förbrukning av: bensin,diesel,olja - GWh	1,9	2,1	2,1	1,7	1,8	1,8	1,2	0,84	0,75	0,65
Nyckeltal - %	1,20	1,41	1,45	1,08	1,21	1,17	0,75	0,56	0,46	0,41

fr.o.m 2007 är även drivmedel med

Stockholm Vattens elförbrukningen , fördelad på vattenverken, vattenledningsnätet, avloppsverken, avloppsledningsnätet och övrigt - kWh per år och ansluten person.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ansl. invånare inom verksamhetsområdet - dricksvatten, plus grannkommuner	1 140 200	1 148 200	1 151 800	1 162 555	1 179 600	1197400	1 212 200	1 240 000	1255000	1270060
Anslutna invånare inom verksamhetsområdet- dricksvatten, exkl. grannkommuner	842 100	846 100	849 700	856 800	870 130	884000	900 800	916 745	943748	957904
Anslutna invånare till egna reningsverk avloppsvatten, plus grannkommuner	961 334	964 630	969 600	976 673	989 800	1 005 700	1023900	1040043	1064600	1080569
Anslutna invånare till egna verk + SYVAB	841 900	846 052	849 600	856 547	870 030	1 108 700	1 128 900	1 148 026	1174800	1177900
El-förbrukning - GWh(exkl. värme)	106,9	107,7	106,4	112,9	112,9	112,7	120,2	111,2	119,9	118,0
Vattenverken	47,2	47,0	46,1	46,0	47,8	47,1	47	49	52	50
Vattenledningsnät	7,4	7,4	7,2	11,2	11,7	11,9	12	11,7	12	14
Avloppsverken	46,1	46,7	46,5	45,7	46,8	46,7	49	46,7	47	45
Avloppsledningsnät	4,2	4,5	4,6	8,2	6,6	5,7	10,6	5,9	6,6	7,2
Torsgatan	2,0	2,1	2,0	1,8	2,0	1,8	1,6	1,7	1,7	1,7
Nyckeltal - kWh per år och ansluten person										
Vattenverken	40,8	41,1	41,2	39,6	40,5	39	39	40	42	39
Vattenledningsnät	9,8	9,5	8,8	13,1	13,4	13,5	13	13	13	14
Avloppsverken	47,8	47,4	48,0	46,8	47,3	46,4	54	51	50	47
Avloppsledningsnät	5,6	5,9	5,0	9,6	7,6	5,1	10	6	6	7
Torsgatan	2,3	2,3	2,4	2,1	2,3	2,0	2	2	2	2

Tjänstefordonens förbrukning av biogas, som andel  
av bolagets totala förbrukning av fordonsbränsle -  
%.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nyckeltal - %	18,20	19,60	22,90	21,30	24,10	23,8	41	49	59,8	63

andel = biogas Kwh/(bensin + diesel+ biogas Kwh)

Andel återanvända schaktmassor

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total mängd schaktmassor - ton.		172 289	177 728	60 603	49 718	30718				
Återanvända schaktmassor - ton.		83 978	99 863	42 058	23 122	16200				
Nyckeltal - %		48,74	56,19	69,40	46,51	52,74	52	54	48,7	50,7

Antal prov med anmärkning, samt otjänliga prov, på vattenverken.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Antal prov från vattenverken	391	388	375	385	395	395	395	395	395	395
Antal prov med anmärkning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antal prov otjänliga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doserad mängd klor vid vattenverken - gram klor per producerad m<sup>3</sup> dricksvatten.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Producerad mängd dricksvatten - M m <sup>3</sup>	133,1	131,3	129,4	129,6	132,6	132,9	134,6	140	146,2	142,8
Klor, tillsatt - ton	61	63	58	57	56	53	61	56,5	58,6	54,9
Nyckeltal - gram klor per m <sup>3</sup> dricksvatten	0,46	0,46	0,45	0,44	0,42	0,40	0,45	0,40	0,40	0,38

Förbrukad mängd aluminiumsulfat vid vattenverken - gram aluminiumsulfat per producerad m<sup>3</sup> dricksvatten.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Producerad mängd dricksvatten - M m <sup>3</sup>	133,1	131,3	129,4	129,6	132,6	132,9	134,6	140	146,2	142,8
Aluminiumsulfat, tillsatt - ton	5 264	5 274	5 042	4 537	4 875	5 050	5 163	5 610	6 142	6 242
Nyckeltal - gram aluminiumsulfat per m <sup>3</sup> dricksvatten	39,55	40,17	38,96	35,01	36,76	38,00	38,36	40,07	42,01	43,71

Andel omhändertaget fällningsslam från vattenverken - %.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Mängd vattenverksslam - ton TS	2 300	2 300	2 300	1 900	2 300	1836				
Vattenverksslam som omhändertagits - ton TS	0	0	490	1 480	2 300	1836				
Nyckeltal omhändertaget slam - %	0	0	21	78	100	100	100	100	100	100

Elförbrukning på vattenverken - kWh per producerad m<sup>3</sup> dricksvatten.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Producerad mängd dricksvatten - Mm <sup>3</sup>	133,1	131,3	129,4	129,6	132,6	132,9	134,6	140	146,2	142,8
El-förbrukning vid vattenverken - GWh	47,2	47,0	46,1	46,0	47,8	47,1	47	49	52	50
Nyckeltal - kWh per producerad m <sup>3</sup> dricksvatten	0,35	0,36	0,36	0,35	0,36	0,35	0,35	0,35	0,36	0,35

Kostnad för dricksvattenproduktionen, fördelad på drift och underhåll vid vattenverken, drift och underhåll vid övriga enheter inom bolaget, samt gemensam administration och kapitalkostnader - kr per debiterad m<sup>3</sup> dricksvatten, samt kr per producerad m<sup>3</sup> dricksvatten.

Kommentar: Under åren 1996 - 2000 har internfördelningen skett av vissa kostnader inom gemensam administration. Ny organisation är 2005.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Debiterad mängd dricksvatten - Mm <sup>3</sup>	112,2	111,3	109,1	108,5	109,1	108,1	108,3	111,5	113,7	115
Producerad mängd dricksvatten - Mm <sup>3</sup>	133,1	131,3	129,4	129,6	132,6	132,9	134,6	140	146,2	142,8
Kostnad för dricksvatten produktion - Mkr	149,4	149,4	155,1	149,2	150,5	155,1	159	158	165,5	175,1
Drift och underhåll vid vattenverken - Mkr	63,6	70,6	79,8	86,9	89,0	105	102	105	109,6	108,5
Drift och underhåll vid övriga enheter - Mkr	3,4	3,2	3,0							
Kostnad för gemensam administration - Mkr	26,5	24,9	27,6	25,3	25,8	15	17	19	19,6	28,8
Kapitalkostnader, vattenverken - Mkr	44,6	38,8	33,9	34,1	32,8	35,1	39,6	33,2	35,7	37,8
Kapitalkostnader, övriga enheter - Mkr	11,3	11,9	10,8	2,9	2,9	0,0				
Nyckeltal - kr per debiterad m <sup>3</sup> dricksvatten	1,33	1,34	1,42	1,38	1,38	1,43	1,47	1,42	1,46	1,52
Drift och underhåll, vattenverken	0,57	0,63	0,73	0,80	0,82	0,97	0,95	0,95	0,96	0,94
Drift och underhåll, övriga enheter	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00					
Kostnad gemensam administration	0,24	0,22	0,25	0,23	0,24	0,14	0,16	0,17	0,17	0,25
Kapitalkostnader, vattenverken	0,40	0,35	0,31	0,31	0,30	0,32	0,37	0,30	0,31	0,33
Kapitalkostnader, övriga enheter	0,10	0,11	0,10	0,03	0,03					
Nyckeltal - kr per producerad m <sup>3</sup> dricksvatten	1,12	1,14	1,20	1,15	1,13	1,17	1,18	1,13	1,13	1,23
Drift och underhåll, vattenverken	0,48	0,54	0,62	0,67	0,67	0,79	0,77	0,79	0,75	0,76
Drift och underhåll, övriga enheter	0,03	0,02	0,02	0,00	0,00					
Kostnad gemensam administration	0,23	0,19	0,21	0,20	0,19	0,11	0,13	0,14	0,13	0,20
Kapitalkostnader, vattenverken	0,34	0,30	0,26	0,26	0,25	0,26	0,30	0,25	0,24	0,26

Antalprov med anmärkning, samt otjänliga prov, på vattenledningsnätet.	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Antal prov på vattenledningsnätet	839	844	1 097	1 072	1 095	1061	1060	1060	1100	1100
Antal prov med anmärkning	6	5	6	5	5	5	2	3	3	3
Antal prov otjänliga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antal registrerade klagomål och driftstörningar gällande vattentryck och vattenkvalitet, per 1000 anslutna invånare inom verksamhetsområdet.	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Antal anslutna invånare inom verksamhetsområdet-dricksvatten, Stockholm & Huddinge	842 100	846 100	849 700	856 800	870 130	884 000	900 800	916 745	943 748	957 904
Antal klagomål på vattentryck	34	41	52	53	97	84	161	173	180	197
Antal klagomål på vattenkvalitet	125	141	151	146	212	225	172	184	213	212
Nyckeltal - klagomål vattentryck	0,04	0,05	0,06	0,06	0,11	0,10	0,18	0,19	0,19	0,21
Nyckeltal - klagomål vattenkvalitet	0,15	0,17	0,18	0,17	0,24	0,25	0,19	0,20	0,23	0,22
Andel akuta reparationer som förorsakat vattenavstängning, och som avslutats inom 10 timmar efter anmeldan - %.	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Antal reparationer som förorsakat vattenavstängning	522	461	380	347	394					
Antal reparationer som avslutats inom 10 tim.	517	457	380	345	394					
Nyckeltal - %	99,0	99,1	100,0	99,4	100,0	100	100	97	96	97
Antal brukartimmar utan vatten, per 1000 anslutna invånare inom verksamhetsområdet.	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Nyckeltal utgår fr.o.m 2011</b>										
Antal anslutna invånare inom verksamhetsområdet - dricksvatten	842 100	846 100	849 700	856 800	870 130	884 000	900 800	916 745	943 748	957 904
Timmar utan vatten	153 732	118 597	65 976	110 041	46 127	239 52	83 655	73 354	126 444	
Nyckeltal - timmar utan vatten per 1000 anslutna	183	140	78	128	53	27	93	80	134	
Antall läckor per 10 km vattenledningsnät.(inkl.serviser)	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Vattenledningsnäts längd - m	2 136 008	2 139 537	2 157 222	2 171 236	2 182 185	2200492	2248000	2271000	2 231 000	2 241 000
Antal läckor i vattenledningsnätet	278	305	306	290	288	323	302	315	478	359
Nyckeltal - läckor per 10 km vattenledningsnät	1,30	1,43	1,42	1,34	1,32	1,47	1,34	1,39	2,14	1,60

Förlust från vattenledningsnätet - liter per minut och km.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Vattenledningsnätets längd - m	2 136 008	2 139 537	2 157 222	2 171 236	2 182 185	2200492	2248000	2271000	2 231 000	2 241 000
Dricksvattenförluster på nätet - Mm <sup>3</sup>	15,7	15,0	15,3	16,3	18,6	19	21,1	22,5	28	19
Nyckeltal - liter per min och km	14,9	14,0	13,5	14,3	16,2	16,4	17,9	18,8	23,9	16,1

Elförbrukning på vattenledningsnätet - kWh per producerad m<sup>3</sup> dricksvatten.

Kommentar: From 2005 har mer exakta metoder för att redovisa elförbrukningen tagits fram.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Producerad mängd dricksvatten - Mm <sup>3</sup>	133,1	131,3	129,4	129,6	132,6	132,9	134,6	140	146,2	142,8
El-förbrukning på vattenledningsnätet - GWh	7,4	7,4	7,2	11,2	11,7	11,9	11,6	11,7	12	14
Nyckeltal - kWh per producerad m <sup>3</sup> dricksvatten										
på vattenledningsnätet	0,06	0,06	0,06	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,10

Ombyggnad och renovering av vattenledningsnätet - % av totala längden vattenledning.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Dricksvattennätets längd - m	2 136 008	2 139 537	2 157 222	2 171 236	2 182 185	2200492	2248000	2271000	2 231 000	2 241 000
Omlagd och renoverad längd - m	19 961	13 904	16 051	18 575	19 623	16319	9200	12800	8700	5800
Nyckeltal - promille av totala ledningslängden	9,35	6,50	7,44	8,56	8,99	7,42	4,09	5,64	3,90	2,59

Nylagda vattenledningar - % av totala längden vattenledning.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Dricksvattennätets längd - m	2 136 008	2 139 537	2 157 222	2 171 236	2 182 185	2200492	2248000	2271000	2 231 000	2 241 000
Nylagd längd - m	10 370	7 889	6 732	6 782	10 918	6745	44000	27900	7665	8159
Nyckeltal - promille av totala ledningslängden	4,85	3,69	3,12	3,12	5,00	3,07	19,57	12,29	3,44	3,64

Kostnad för vattenledningsnätet (inkl kapitalkostnader) - kr per m vattenledning.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kostnad för vattenledningsnätet										
(inkl kapitalkostnader) - Mkr	236,5	241,8	212,3	233,5	216,9	225	269	296	311	342
Vattenledningsnäts längd - m	2 136 008	2 139 537	2 157 222	2 171 236	2 182 185	2200492	2248000	2271000	2 231 000	2 241 000
Nycketal - kr per m vattenledning	110,72	113,02	98,41	107,54	99,40	102,25	119,76	130,34	139,40	152,39

Kostnad för dricksvattendistributionen, fördelad på drift och underhåll, omläggning och renovering av vattenledningsnätet, samt gemensam administration och kapitalkostnader

- kr per debiterad m<sup>3</sup> dricksvatten.

- kr per producerad m<sup>3</sup> dricksvatten.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Debiterad mängd dricksvatten - Mm <sup>3</sup>	112,2	111,3	109,1	108,5	109,1	108,1	108,3	111,5	113,7	115
Producerad mängd dricksvatten - Mm <sup>3</sup>	133,1	131,3	129,4	129,6	132,6	132,9	134,6	140	146,2	142,8
Kostnad för dricksvattendistribution - Mkr	236,5	241,8	212,3	233,5	216,9	225	269	296	311	342
Drift och underhåll, driftavdelningen - Mkr	64,4	72,5	71,9	100,3	98,7	107,3	125	130	128	136,3
Drift och underhåll, övriga enheter - Mkr	5,7	8,7	8,4							
Oml. och renover. av vattenledningsnätet - Mkr	47,4	42,3	8,5							
Gemensam administration - Mkr	42,0	38,7	27,8	29,7	30,1	29,6	33,7	28,0	30	33
Kapitalkostnader, driftavdelningen - Mkr	67,8	68,6	87,2	95,3	80,8	88	111	129	144	148
Kapitalkostnader, övriga enheter - Mkr	9,2	11,0	8,5	8,2	7,3					
Nycketal - kr per debiterad m <sup>3</sup> dricksvatten	2,10	2,17	1,95	2,15	1,99	2,08	2,49	2,65	2,74	2,97
Drift och underhåll.	0,62	0,73	0,74	0,92	0,90	0,99	1,15	1,17	1,13	1,19
Omläggning och renovering av vattenled.nätet	0,42	0,38	0,08	0,00	0,00					
Gemensam administration	0,37	0,35	0,25	0,27	0,28	0,27	0,31	0,25	0,26	0,29
Kapitalkostnader, driftavdelningen	0,60	0,62	0,80	0,88	0,74	0,81	1,02	1,16	1,27	1,28
Kapitalkostnader, övriga enheter	0,08	0,11	0,08	0,08	0,07					
Nycketal - kr per producerad m <sup>3</sup> dricksvatten	1,78	1,84	1,64	1,80	1,64	1,69	2,00	2,11	2,13	2,39
Drift och underhåll.	0,48	0,55	0,56	0,77	0,74	0,81	0,93	0,93	0,88	0,95
Drift och underhåll vid övriga enheter	0,04	0,07	0,06	0,00	0,00					
Omläggning och renov. av vattenledn.nätet	0,36	0,33	0,07	0,00	0,00					
Gemensam administration	0,32	0,29	0,21	0,23	0,23	0,22	0,25	0,20	0,20	0,23
Kapitalkostnader, driftavdelningen	0,51	0,52	0,67	0,74	0,61	0,66	0,82	0,92	0,99	1,03
Kapitalkostnader, övriga enheter	0,07	0,08	0,07	0,06	0,06					

Andra kunder som årligt slänger frammande avfall i röloppet - %.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nyckeltal utgår fr.om 2011										
Antal brukare	841 900	846 052	849 600	856 547	870 030	883 800	900 600	916 745	943748	957904
Nyckeltal (statistiskt beräknat) - %	55	62	56	60	61	67	57	57	50	
Statistik framtagen av SKOP										

Specifik vattenförbrukning i flerbostadshus respektive småhus - liter per person och dygn.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Boende flerbostadshus	662 136	669 000	676 200	682 000	694 200					
Boende småhus	170 645	171 100	171 000	171 900	172 900					
Vattenförbrukning flerbostadshus - 1000 m <sup>3</sup>	50 319	50 465	49 855	49 657	47 971					
Vattenförbrukning småhus - 1000 m <sup>3</sup>	8 883	9 035	8 724	8 707	8 636					
Nyckeltal - liter per pers. och dygn, flerbostadshus	208,21	206,67	202,00	199,48	189,32	210	202	202	202	202
Nyckeltal - liter per pers. och dygn, småhus	142,62	144,67	139,77	138,77	136,84	183	181	181	181	181

Ny beräkningsmodell för 2007 genom att vi använder statistik från Svenska Bostäder

Andel godkänt slam enl. SNFS 1994:2 - %.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Mängd vått slam - ton	71 578	69 370	67 500	71 628	75 959	74000				
Godkänt slam enl SNFS 1994:2 - ton	71 578	69 370	67 500	71 628	75 059	74000				
Nyckeltal - % slam godkänt enl. SNFS	100	100	100	100	100	100	100	100	98,1	98,8

Tungmetallhalter i avvattnat rötslam, per avloppsreningsverk - mg per kg TS. (Gränsvärden inlagda i diagrammen.)

			2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Tungmetallhalter i avvattnat rötslam												
	<b>Henriksdal</b>											
Hg	Kicksilver	mg per kg TS	1,5	1,5	1,3	1,0	0,9	0,9	0,78	0,82	0,8	0,79
Cd	Kadmium	mg per kg TS	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1	1	1	1	0,87
Pb	Bly	mg per kg TS	39	32	29	28	31	32	25	25	23	25
	<b>Bromma</b>											
Hg	Kicksilver	mg per kg TS	0,9	1,1	0,9	1,0	0,7	0,7	0,9	0,6	0,7	0,84
Cd	Kadmium	mg per kg TS	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1	0,85
Pb	Bly	mg per kg TS	32	24	25	25	29	27	26	23	23	23
	<b>Loudden</b>											
Hg	Kicksilver	mg per kg TS	0,9	0,9	0,9	0,0						
Cd	Kadmium	mg per kg TS	1,1	0,9	0,9	0,0						
Pb	Bly	mg per kg TS	31	26	27	0						
	<b>Gränsvärden</b>											
Hg	Kicksilver	mg per kg TS	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Cd	Kadmium	mg per kg TS	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2	2	2	2	2
Pb	Bly	mg per kg TS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Registrerade klagomål och driftstörningar gällande avloppsstopp, avloppslukt och källaröversvämnningar  
- antal per 1000 anslutna invånare inom verksamhetsområdet.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ant.ansl. invånare inom verksamhetsområdet - avlopp, Stockholm, Huddinge och SYVAB	841 900	846 052	849 600	856 547	870 030	883 800	900 600	916 745	943 748	957 904
Klagomål avloppsstopp - antal	318	371	305	320	404	484	382	370	434	422
Klagomål avloppslukt - antal	25	17	16	21	28	51	40	62	44	39
Klagomål källaröversvämnningar - antal	32	34	22	27	54	13	35	25	76	27
Nyckeltal - klagomål avloppsstopp per 1000 ansl.	0,38	0,44	0,36	0,37	0,46	0,55	0,42	0,40	0,46	0,44
Nyckeltal - klagomål avloppslukt per 1000 ansl.	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,06	0,04	0,07	0,05	0,04
Nyckeltal - klagomål källaröversvämnning per 1000 ansl.	0,04	0,04	0,03	0,03	0,06	0,01	0,04	0,03	0,08	0,03

Andel avloppsstopp som avhjälpts inom 6 timmar efter anmälan - %.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Antal avloppsstopp	318	371	305	383	277	290	287	214	312	
Antal avloppsstopp som avhjälpts inom 6 timmar efter anmälan.	318	369	302	383	277	290	287	214	309	
Nyckeltal - %	100	99	99	100	100	100	100	100	99	100

Avloppsstopp i ledning - antal per 10 km spillvattenförande ledning (exkl. serviser). Rullande 5-årsmedelvärde.  
Avloppsstopp i servis - antal per 1000 serviser.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Spillvattenförande ledning exkl serviser - m	1 895 559	1 888 354	1 906 084	1 913 755	1 926 952	1979111	1833000	1833000	1 901 019	1 911 000
Antal stopp i spillvattenförande ledning	172	284	177	150	74	122	89	84	153	104
Nyckeltal - antal stopp per 10 km spillvattenledning	0,91	1,50	0,93	0,78	0,38	0,62	0,49	0,46	0,80	0,54
Rullande 5 års medelvärde per 10 km spillvattenledning	1,2	1,2	1,1	1,1	0,9	0,8	0,6	0,5	0,5	0,6
Antal serviser, spillvatten	59 600	59 800	60 000	60 140	60 280	60 430	58 519	59 184	60 132	60 491
Antal avloppsstopp, serviser	146	87	128	170	203	171	197	130	187	152
Nyckeltal - antal stopp per 1000 serviser	2,45	1,45	2,13	2,83	3,37	2,83	3,37	2,20	3,11	2,51

Källaröversvämnningar orsakade av nederbörd respektive stopp - antal per 1000 abonnemang, Rullande 5-årsmedelvärde.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Antal serviser, spillvatten	59 600	59 800	60 000	60 140	60 280	60 430	58 519	59 184	60 132	60 491
Källaröversvämmningar pga nederbörd	15	28	1	22	47	1	18	12		
Källaröversvämmning orsakade av stopp	10	1	9	5	3	7	2	5		
Totalt antal källaröversvämmningar	25	29	22	27	53	13	35	25	77	28
Nyckeltal - tot.antal källaröversvämmningar/1000serviser	0,42	0,48	0,37	0,45	0,88	0,22	0,60	0,42	1,28	0,46
Rullande 5 årsmedelvärde per 1000 serviser	0,68	0,67	0,47	0,47	0,52	0,48	0,50	0,51	0,68	0,60
Nyckeltal - översv. nederb. per 1000 serviser	0,25	0,47	0,02	0,37	0,78	0,02	0,31	0,20		
Nyckeltal översv. stopp per 1000 serviser	0,17	0,02	0,15	0,08	0,05	0,12	0,03	0,08		

Källaröversvämnningar orsakade av nederbörd, uppdelade på duplikatsystem och kombinerat system - antal per 1000 abonnemang.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Antal abonnemang	60 577	60 707	61 051	61 299	61 507	62 196	58 519	59 184
Källaröversvämnningar pga nederbörd fördelat:								
Duplikatsystem	1	8	0	7	18	0	1	
Kombinerat system	14	20	1	15	29	1	17	
Nyckeltal - per 1000 abonnemang								
Duplikatsystem	0,02	0,13	0,00	0,11	0,29	0,00	0,02	0,00
Kombinerat system	0,23	0,33	0,02	0,24	0,47	0,02	0,29	0,00

Beräknat årligt nettoinläckage av drän- och läckvatten i det spillvattenförande ledningsnätet - liter per minut och km. Rullande 5-årsmedelvärde

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beräknad årlig nettoinläckage av drän- och läckvatten - M m <sup>3</sup>	32,7	26,3	28,4	30,6	31,4	33	25	28	28	
Beräknat nettoinläckage liter per min och km	37,8	31,8	33,8	36,4	36,8	33,5	34,3	25,9	28,0	27,9
Rullande 5-årsmedelvärde - liter per min och km	42,8	40,8	38,1	35,8	35,3	34,5	35,0	33,4	31,7	29,9

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Bräddning på spillvattenförande ledningsnätet till följd av nederbörd. Andel av totala mängden avloppsvatten - %										
Mängd avloppsvatten, verken - Mm <sup>3</sup>	137,0	120,3	132,2	130,5	134,2	129,49	141,6	132,5	137,6	135,6
Mängd avloppsvatten, SYVAB - Mm <sup>3</sup>	14,6	14,4	12,9	13,1	13,5	12,1	15,7	15,2	15,3	15,2
Mängd avloppsvatten, totalt - Mm <sup>3</sup>	151,6	134,7	145,1	143,6	147,7	141,59	157,3	147,7	152,9	150,8
Bräddad mängd avloppsvatten på avlopps- ledningsnätet till följd av regn - m <sup>3</sup>	341 500	311 800	303 300	540 900	527 100	255000	286000	288000	519000	344000
Årsnederbörd - mm	482	489	533	554	551	501	634	530	545	490
Nyckeltal - andel av totala avloppsmängden - %	0,23	0,23	0,21	0,38	0,36	0,18	0,18	0,19	0,34	0,23

Elförbrukning på avloppsledningsnätet - kWh per behandlad m<sup>3</sup>  
avloppsvattenmätningarna har varit osäkra

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Behandl. mängd avloppsvatten inkl.SYVAB - Mm <sup>3</sup>	151,6	134,7	145,1	143,6	147,7	142,2	157,3	147,7	152,9	150,8
El-förbrukning i GWh på avloppsledningsnätet	4,2	4,5	4,6	8,2	6,6	5,7	10,6	5,8	6,6	7,2
Nyckeltal - kWh per behandlad m <sup>3</sup> avloppsvatten på avloppsledningsnätet	0,03	0,03	0,03	0,06	0,04	0,04	0,07	0,04	0,04	0,05

Ombyggnad och renovering av spillvattenförande ledningsnätet - % av totala längden spillvattenförande ledning, inkl. tunnlar inkl. serviser.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Spillvattennätets längd, inkl. tunnlar - m	1 895 000	1 888 364	1 906 084	1 913 755	1 926 952	1979111	1966000	1967000	1 901 019	1 911 000
Omlagd och renoverad längd - m	17 530	22 064	12 496	19 046	14 195	7831	6600	5700	7520	3717
Nyckeltal - promille av totala ledningslängden	9,25	11,68	6,56	9,95	7,37	3,96	3,36	2,90	3,96	1,95

Nylagda spillvattenförande ledningar - % av totala längden spillvattenförande ledning. inkl.serviser

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Spillvattenledning totalt, inkl tunnlar - m	1 895 000	1 888 364	1 906 084	1 913 755	1 926 952	1979111	1966000	1967000	1 901 019	1 911 000
Ny lagd spillvattenförande ledning - m	5 415	12 744	7 373	4 915	6 181	7692	7900	7100	6996	8185
Nyckeltal - promille av totala ledningslängden	2,86	6,75	3,87	2,57	3,21	3,89	4,02	3,61	3,68	4,28

Nylagda dagvattenledningar - % av totala längden dagvattenledning. inkl. serviser

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Dagvattenledningar totalt, inkl tunnlar - m	1 143 036	1 142 472	1 147 974	1 150 260	1 153 161	1202146	1084000	1018000	1015159,8	1025000
Ny lagda dagvattenledningar Totalt - m	5 336	3 813	2 341	1 947	4 694	6173	6229	3400	3698	3348
Nyckeltal - promille av totala ledningslängden	4,67	3,34	2,04	1,69	4,07	5,13	5,75	3,34	3,64	3,27

Kostnad för avloppsledningsnätet (inkl kapitalkostnader) - kr per m spillvattenförande ledning.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kostnad för avloppsledningsnätet (inkl kapitalkostnader) - Mkr	262,8	281,8	251,9	282,7	265,6	226	228	245	283	279
Avloppsledningsnätets längd - m	3 038 595	3 030 836	3 054 058	3 064 015	3 080 113	3150000	3050000	2985000	2916179	2936000
Nyckeltal - kr per m avloppsledning	86,49	92,98	82,48	92,26	86,23	71,75	74,75	82,08	97,04	95,16

Kostnad för avloppsvattenavledningen, fördelad på drift och underhåll, omläggning och renovering av avloppsledningsnätet, samt gemensam administration och kapitalkostnader											
- kr per debiterad m <sup>3</sup> avloppsvatten											
- kr per behandlad m <sup>3</sup> avloppsvatten.											
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Debiterad mängd avloppsvatten - Mm3	105,1	104,2	103,6	102,6	103,0	102,5	110,8	107	108,5	108	
Behandlad mängd avloppsvatten - Mm3	151,6	134,7	145,1	143,6	147,7	142,2	157,3	147,7	152,9	150,8	
Kostnad för avloppsvattenavledningen - Mkr	262,8	281,8	251,9	282,7	265,6	226	228	245	283	279	
Drift och underhåll inom driftavdelningen - Mkr	50,9	67,5	70,5	111,4	112,4	110,5	119	114	101	111	
Drift och underhåll vid övriga enheter - Mkr	6,3	10,6	9,3								
Oml. och renovering av avloppsledningsnätet - Mkr	49,1	49,6	13,3								
Gemensam administration - Mkr	39,9	40,8	27,8	34,6	35,9	36	34	19	29	33	
Kapitalkostnader, driftavdelningen - Mkr	106,5	101,7	122,4	126,5	108,5	80	111	80	144	148	
Kapitalkostnader, övriga enheter - Mkr	10,1	11,6	8,6	10,2	8,8						
Nyckeltal - kr per debiterad m <sup>3</sup> avloppsvatten	2,50	2,70	2,43	2,76	2,58	2,20	2,06	2,29	2,61	2,59	
Drift och underhåll.	0,54	0,75	0,77	1,09	1,09	1,08	1,07	1,07	0,93	1,03	
Omläggning och renovering av avloppsledn.nätet	0,47	0,48	0,13	0,00	0,00						
Gemensam administration	0,38	0,39	0,27	0,34	0,35	0,35	0,30	0,18	0,27	0,31	
Kapitalkostnader, driftavdelningen	1,01	0,98	1,18	1,23	1,05	0,78	1,00	0,74	1,33	1,37	
Kapitalkostnader, övriga enheter	0,10	0,11	0,08	0,10	0,09						
Nyckeltal - kr per behandlad m <sup>3</sup> avloppsvatten	1,73	2,09	1,74	1,97	1,80	1,59	1,45	1,66	1,85	1,85	
Drift och underhåll, driftavdelningen	0,34	0,50	0,49	0,78	0,76	0,78	0,76	0,77	0,66	0,74	
Drift och underhåll vid övriga enheter	0,04	0,08	0,06	0,00	0,00						
Omläggning och renovering av avloppsledn.nätet	0,32	0,37	0,09	0,00	0,00						
Gemensam administration	0,26	0,30	0,19	0,24	0,24	0,25	0,21	0,13	0,19	0,22	
Kapitalkostnader, driftavdelningen	0,70	0,76	0,84	0,88	0,73	0,56	0,70	0,54	0,94	0,98	
Kapitalkostnader, övriga enheter	0,07	0,09	0,06	0,07	0,06						

Till avloppsreningsverken inkommande, samt i verken avskild mängd förurenningar, definierad som OCP - ton och %.  
OCP = Oxygen Consumption Potential.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Inkommade mängd förurenningar som OCP- ton	188 300	189 800	206074	186200	196020	200100	199228	175709	181026	173162
Utgående mängd förurenningar som OCP - ton	24 900	21 900	24098	20286	20333	24440	25643	22856	26542	27390
Avskild mängd som OCP - ton	163 400	167 900	181 976	165 914	175 687	175 660	173 585	152 853	154 484	145 772
Nyckeltal - OCP - %	87,0	88,5	88,3	89,1	89,6	87,8	87,1	87,0	85,3	84,2

BOD<sub>7</sub> i utgående avloppsvatten. Sammanvägd halt , samt halter från respektive avloppsreningsverk - mg per liter

Totalfosfor i utgående avloppsvatten. Sammanvägd halt , samt halter från respektive avloppsreningsverk - mg per liter

Totalkväve i utgående avloppsvatten. Sammanvägd halt , samt halter från respektive avloppsreningsverk - mg per liter

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Halt BOD <sub>7</sub> , sammanvägt - mg per liter	3,3	2,0	2,0	2,3	2,4	3	2,5	2,5	3,2	3,4
Halt totalfosfor, sammanvägt - mg per liter	0,16	0,12	0,12	0,12	0,12	0,15	0,12	0,11	0,14	0,19
Halt totalkväve, sammanvägt - mg per liter	9,2	9,2	9,3	9,3	8,9	9,6	9,2	8,8	9,6	10
Halter från enskilda avloppsverk										
Henriksdal	BOD <sub>7</sub> - mg per liter	2,9	2,0	2,0	2,0	2,1	3	3	2,6	3
Henriksdal	Totalfosfor - mg per liter	0,14	0,12	0,12	0,13	0,14	0,17	0,13	0,12	0,14
Henriksdal	Totalkväve - mg per liter	8,1	7,4	7,7	7,4	6,9	7,7	7,9	7,2	8,6
Bromma	BOD <sub>7</sub> - mg per liter	3,7	2,0	3,0	3,0	2,9	3	3	2	3
Bromma	Totalfosfor - mg per liter	0,17	0,10	0,09	0,1	0,1	0,12	0,09	0,1	0,09
Bromma	Totalkväve - mg per liter	10,0	12,0	12,0	13,0	12,8	13	12	12	13
Loudden	BOD <sub>7</sub> - mg per liter	6,5	6,0	4,0						
Loudden	Totalfosfor - mg per liter	0,31	0,15	0,16						
Loudden	Totalkväve - mg per liter	21,0	24,0	25,0						

Producerad volym rötgas - m<sup>3</sup> per år och ansluten person.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Anslutna invånare - avlopp, Stockholm (exkl. SYVAB), Huddinge och grannkommuner	961 334	964 630	969 600	976 673	989 800	1 005 700	1023900	1040043	1064600	1083000
Producerad mängd rötgas - m <sup>3</sup> per år	12 330 000	13 200 000	12 800 000	13 061 000	12 868 013	13300000	14440000	14625000	15100000	15312000
Nyckeltal - m <sup>3</sup> per år och ansluten person.	12,83	13,68	13,20	13,37	13,00	13,22	14,10	14,06	14,18	14,14

Producerad volym biogas använd som fordonsbränsle - kNm<sup>3</sup>.

kNm<sup>3</sup> = tusentalnormalkubikmeter.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Producerad volym biogas - kNm <sup>3</sup>	361,00	515,00	1 094,00	1 952,5	3 492,0	4500	4810	6437	8385	9076

Formel är = totalt producerad \* andel till fordongas\*0,65

Energiutvinning ur va-verksamheten exklusive värmepumpar, där värme motsvarande 1100 Gwh utvinns externt av Fortum - kWh per ansluten person.

NYCKELTAL UTGÅR 2011 p.g.a försäljning	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Anslutna invånare inom verksamhetssområdet - avloppsvatten, inkl. grannkommuner	961 334	964 630	969 600	976 673	989 800	1005700	1023900	1040043	1064600	1080569
Biogas GWh	80,1	84,4	84,3	74,2	82,3	88	89	82,5	89,4	
Nyckeltal - kWh per ansluten person										
Biogas	83,32	87,49	86,94	75,92	83,16	87,50	86,92	79,32	83,98	83,10

Elförbrukning på avloppsreningsverken - kWh per behandlad m<sup>3</sup> avloppsvatten.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Behandl. mängd avl.vatten inkl.SYVAB - Mm <sup>3</sup>	151,6	134,7	145,1	143,6	147,7	142,2	157,3	147,7	152,9	150,8
El-förbrukning i GWh vid avloppsreningsverken	46,1	46,7	46,5	45,7	46,8	46,7	49,6	46,7	47	45
Nyckeltal - kWh per behandlad m <sup>3</sup> avloppsvatten på avloppsreningsverken	0,33	0,30	0,32	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	0,31	0,30

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kostnad för avloppsvattenreningen										
exkl. SYVAB - Mkr	317,0	309,2	313,4	236,3	244,2	258	226	214	232	216
Anslutna personer inom verksamhets-området inkl. grannkommuner, exkl SYVAB	961 334	964 630	969 600	976 673	989 800	1005700	1023900	1040043	1064600	1080569
Avskild OCP - ton	163 300	167 896	179 400	165 834	175 687	175 660	173 585	152 853	154 484	145 772
Nyckeltal - kr per kg avskild OCP	1,94	1,84	1,75	1,42	1,39	1,47	1,30	1,40	1,50	1,48
Nyckeltal - kr per ansluten person	329,75	320,54	323,23	241,94	246,72	256,54	220,74	205,76	217,92	199,89

Kostnad för avloppsvattenreningen, fördelad på drift och underhåll vid avlopsreningsverken inkl SYVAB, drift och underhåll vid övriga enheter inom bolaget, samt gemensam administration och kapitalkostnader - kr per debiterad m<sup>3</sup> avloppsvatten, samt kr per behandlad m<sup>3</sup> avloppsvatten.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Debiterad mängd avloppsvatten - Mm <sup>3</sup>	105,1	104,2	103,6	102,6	103,0	103	110,8	107	108,5	108
Behandlad mängd avloppsvatten - Mm <sup>3</sup>	151,6	134,7	145,1	143,6	147,7	142,2	157,3	147,7	152,9	150,8
Kostnad för avloppsvattenrening - Mkr	348,0	341,9	352,9	271,1	280,4	306	264	245	276	265
Drift och underhåll,avlopsverken inkl SYVAB - Mkr	135,2	142,1	151,7	136,1	143,8	197	159	150	163	158
Drift och underhåll övriga enheter - Mkr	24,3	23,3	27,6							
Gemensam administration - Mkr	63,5	55,5	56,0	47,9	47,9	15,4	18,7	19,0	23,0	37,0
Kapitalkostn. drift och underh. avlopsverken - Mkr	113,7	108,6	107,0	80,7	82,1	94	88	80	90	98
Kapitalkostnader övriga enheter - Mkr	11,3	12,4	10,6	6,4	6,6					
Nyckeltal - kr per debiterad m <sup>3</sup> avloppsvatten	3,31	3,28	3,41	2,64	2,72	2,97	2,38	2,29	2,54	2,45
Drift och underhåll vid avlopsverk. inkl. SYVAB	1,29	1,36	1,46	1,33	1,40	1,91	1,43	1,40	1,50	1,46
Drift och underhåll vid övriga enheter	0,23	0,22	0,27	0,00	0,00					
Gemensam administration	0,60	0,53	0,54	0,47	0,47	0,15	0,17	0,18	0,21	0,34
Kapitalkostn. för drift och underhåll, avlopsverken	1,08	1,04	1,03	0,79	0,80	0,91	0,79	0,74	0,83	0,91
Kapitalkostnader övriga enheter	0,11	0,12	0,10	0,06	0,06					
Nyckeltal - kr per behandlad m <sup>3</sup> avloppsvatten	2,29	2,54	2,43	1,89	1,90	2,15	1,68	1,66	1,81	1,76
Drift och underhåll vid avlopsverk. inkl SYVAB	0,89	1,05	1,05	0,95	0,97	1,39	1,01	1,02	1,07	1,05
Drift och underhåll vid övriga enheter	0,16	0,17	0,19	0,00	0,00					
Gemensam administration	0,42	0,41	0,39	0,33	0,32	0,11	0,12	0,13	0,15	0,25
Kapitalkostn. för drift och underhåll, avlopsverken	0,75	0,81	0,74	0,56	0,56	0,66	0,56	0,54	0,59	0,65
Kapitalkostnader övriga enheter	0,07	0,09	0,07	0,04	0,04					